

2018년 안국역 안내, 안전표지 부착물 가이드

2018.03.

디자인개선추진단

2018년 안국역 안내, 안전표지 부착물 가이드

안국역사 부착물

그래픽디자인 (안전 표지류 및 홍보 시설요소)

안국역사색



안국역사색 유지색



- 01 중앙 안내표지판
- 02 안내 표지(역사색 사용 제외)
- 03 CCTV실외 안내
- 04 비상차량 안내(안국역출발역역사색)
- 05 비상차량(역사색) 안내표지
- 06 안내표지(역사색)
- 07 안내표지
- 08 스티커
- 09 스티커
- 10 스티커(역사색사용예외)
- 11 구급차량 안내표지
- 12 비상차량(역사색) 안내표지
- 13 안내표지(역사색) 안내
- 14 비상차량(역사색) 안내
- 15 안내표지(역사색)
- 16 안내표지
- 17 안내표지(역사색)
- 18 안내표지(역사색)
- 19 안내표지(역사색)
- 20 안내표지(역사색)
- 21 안내표지(역사색)


안국역사색



- 22 안내표지(역사색)
- 23 안내표지(역사색)
- 24 안내표지(역사색)

평면도


- 1~7
안내표지
- 8~21
안전표지
- 22
편의시설물
- 23-24
기타

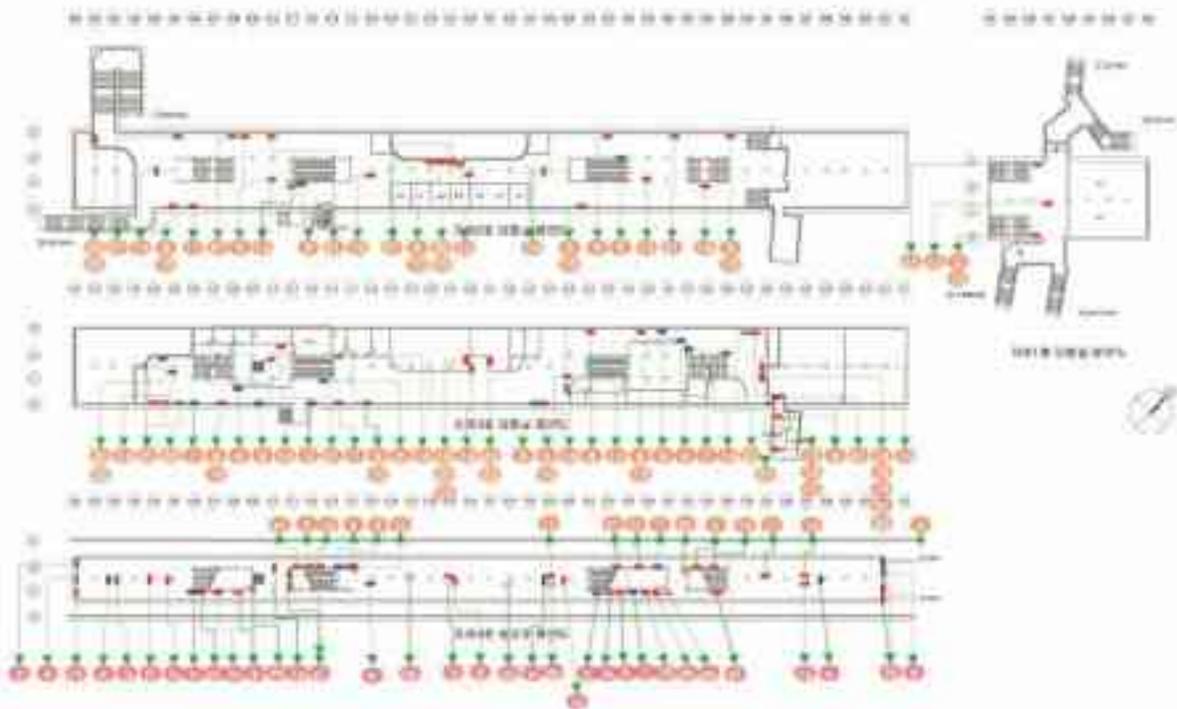

[현재]종이다 분산배치



홍보존 영역(지체대응) : 대형실내 안내지 공간의 시간/후계 공간에 서울교통공사의 표시 등을 신설 수 있는 홍보존을 별도 설치 - 승객들의 안전한 안내를 위한

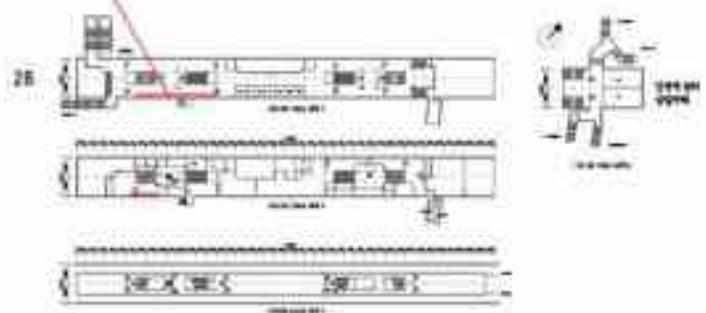

28 서울교통공사 홍보존



- 공사 게시판(상단)
- 규격 : 2700mmX140mm
 - 위치 : 서울역, 서울시 게시판 상단
 - 유형 : 실내용에코판

1

Seoul Metro SYSTEM INFORMATION SYSTEM CENTER

공사 게시판(상단)

- 01. 서울메트로 로고
- 02. 서울메트로 소개
- 03. 서울메트로 소개
- 04. 서울메트로 소개
- 05. 서울메트로 소개
- 06. 서울메트로 소개
- 07. 서울메트로 소개
- 08. 서울메트로 소개



공사 게시판(상단)

- 규격 : 2700mm X 140mm
- 위치 : 서울메트로, 서울사 게시판 상단
- 용도 : 공사안내(지도)



Before




After

- 01 공사 홍보액자(상단)
- 02 공사 홍보액자(중단)
- 03 공사 홍보액자(하단)
- 04 공사 홍보액자(상단)
- 05 공사 홍보액자(중단)
- 06 공사 홍보액자(하단)

2 | 공사 홍보액자(상단)

Seoul Metro 2017년
 서울메트로(주) 서울메트로(주) 서울메트로

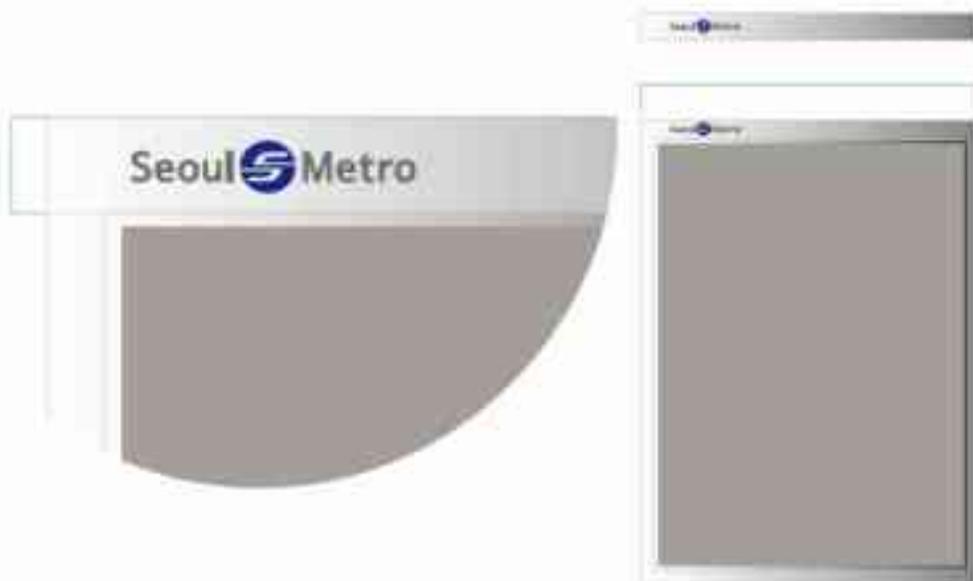

공사 홍보액자 (스탠딩 플딩) 규격 : 550mm x 750mm

- 부위 : 550mm x 20mm(상단)

- 유형 : 알루미늄시트위 실사출력(과외상단)



Before



After

- 01 CCTV설치 안내
- 02 CCTV설치 안내
- 03 CCTV설치 안내
- 04 CCTV설치 안내
- 05 CCTV설치 안내
- 06 CCTV설치 안내
- 07 CCTV설치 안내

3

CCTV설치 안내

CCTV 설치안내

목적	역사 시설안전, 화재예방, 범죄예방, 열차안전운행 등을 위한 감시 및 녹화	
설치장소	대합실, 승강장, 외부 E/V 및 외부출입구	촬영시간 24시간
촬영범위	역사 대합실 및 승강장 등 주요시설물	연속 촬영/녹화
책임자	안국역장	

Seoul Metro

CCTV 설치안내
 - 규격 : 500mm x 420mm
 - 규종 : 스티커형 위 실내용(표지판)

CCTV 설치안내

CCTV Camera

목적	역사 시설안전, 화재예방, 범죄예방, 열차안전운행 등을 위한 감시 및 녹화	
촬영시간	24시간 연속 촬영/녹화	24시간
촬영범위	역사 대합실 및 승강장 등 주요시설물	연속 촬영/녹화
책임자	안국역장 ANUK Station Manager 1.011.0410-3288	

Before



CCTV 설치안내

목적	역사 시설안전, 화재예방, 범죄예방, 열차안전운행 등을 위한 감시 및 녹화	
설치장소	대합실, 승강장, 외부 E/V 및 외부출입구	촬영시간 24시간
촬영범위	역사 대합실 및 승강장 등 주요시설물	연속 촬영/녹화
책임자	안국역장	

Seoul Metro

After



이동제한 안내문 (교통약자게이트)

- 규격 : 450㎜×450㎜

- 유형 : 심사출력코팅



Before



After

- 01 안내표지류
- 02 안내표지류 (안내표지류)
- 03 안내표지류 (안내표지류)
- 04 안내표지류 (안내표지류)
- 05 비상전화기함 (공사로고)
- 06 안내표지류 (안내표지류)
- 07 안내표지류 (안내표지류)

5

Seoul Metro (2019.06)
REPRODUCTION CENTER (2019.06)

비상전화기함(공사로고)



서울교통공사 로고 스티커

-규격 : 400mm X 110mm

-소재 : 알루미늄(아연)



Before



After

6

안전점검 안내

승강기 안전 점검

승강시설안전관리법 제17조에 의거 월 1회 이상
 월간 자체점검 시행 중

1,2,3,4호선 불면신고는 1577~1234

이용에 불편을 드려 대단히 죄송합니다.

Seoul Metro

안전점검 안내문구
 -구분: 승강기 472호
 -위치: 설사출역코딩



Before



After

7

Seoul Metro 2025년
 2025년 서울메트로 2025년

안내부스(공사로고)

07 안내부스




Before

안내부스의 라인

공사로고와 라인 시트 부착

안내부스의 알공사 표고부착

- 규격 : 850mm x 200mm
- 규격 : 680mm x 200mm
- 규격 : 560mm x 200mm
- 규격 : 540mm x 200mm
- 규격 : 350mm x 200mm
- 유형 : 불투명 + 좌·우 실시출력여부



8

Seoul Fire & Disaster
 AUTHORITY 서울소방안전본부

소화전 (안전표지)



화재 안전 장비

Fire Safety Equipment

소화전 사용방법

How to use Fire Hydrant

- 1  호스 꺼내기
Pull out
- 2  밸브 열기 (왼쪽)
Open the valve
- 3  불 끄기
Extinguish
- 4  밸브 잠그기
Close the valve

화재안전장비(소화전) 설치 위치

- 규격 : 875x6130mm

- 유형 : 축강지드 및 철사슬식

소화전 사용방법 안내(소화전) 부착 위치

- 규격 : 128mm x 200mm

- 유형 : 스티커형 및 철사슬식(2종)



Before

소화전 사용방법 안내
 128mm x 200mm (2종) - 축강지드, 철사슬식



화재 안전 장비

Fire Safety Equipment



After

01	소화기
09	소화기
10	소화기
11	소화기
12	소화기
13	소화기
14	소화기
15	소화기
16	소화기
17	소화기
18	소화기
19	소화기
20	소화기
21	소화기
22	소화기
23	소화기
24	소화기
25	소화기
26	소화기
27	소화기
28	소화기
29	소화기
30	소화기
31	소화기
32	소화기
33	소화기
34	소화기
35	소화기
36	소화기
37	소화기
38	소화기
39	소화기
40	소화기
41	소화기
42	소화기
43	소화기
44	소화기
45	소화기
46	소화기
47	소화기
48	소화기
49	소화기
50	소화기



소화기

소화기 표기 (소화기 중앙 위치)

- 크기 : 100mm x 54mm

- 유형 : 흑색이면 위 표시를 적용



소화기

10

소화전 (안전표지)


소화기 시인



10 소화기 표시(출입)

10-1	소화기 표시(출입)
10-2	소화기 표시(출입)
10-3	소화기 표시(출입)
10-4	소화기 표시(출입)
10-5	소화기 표시(출입)
10-6	소화기 표시(출입)
10-7	소화기 표시(출입)
10-8	소화기 표시(출입)
10-9	소화기 표시(출입)
10-10	소화기 표시(출입)
10-11	소화기 표시(출입)
10-12	소화기 표시(출입)
10-13	소화기 표시(출입)
10-14	소화기 표시(출입)
10-15	소화기 표시(출입)
10-16	소화기 표시(출입)
10-17	소화기 표시(출입)
10-18	소화기 표시(출입)
10-19	소화기 표시(출입)
10-20	소화기 표시(출입)

소화기 시인 표준형 시인



소화기 시인 (출입)은 다음에 부합하는 000

- 크기: 300mm × 300mm

- 유형: 출입시의 뒤 삼사출의



Before



After



사이즈



- 램프 높이를 높여야 하는 경우
램프 높이를 높여주세요
- 램프 높이를 낮추고 싶으시면
램프 높이를 낮춰주세요

다들 도와주세요(램프)는 200mm입니다

다들 도와주세요(램프)는 200mm입니다. 램프 높이를 높여주세요. 램프 높이를 낮춰주세요. 램프 높이를 낮춰주세요. 램프 높이를 낮춰주세요.



Before



After

구호용품 보관함 (이형램핑)

- 규격 : 3000mm × 1200mm × 400mm
- 유형 : 램프(스텝) 4사, 램프(스텝) 4사, 램프(스텝) 4사

11 구호용품 보관함

- 규격 : 1500mm × 1800mm | 400mm × 300mm
- 유형 : 램프(스텝) 4사, 램프(스텝) 4사

소피커 부착후면

- 규격 : 1500mm × 1800mm | 400mm × 300mm
- 유형 : 램프(스텝) 4사, 램프(스텝) 4사



램프(스텝) 4사
- 규격 : 1500mm × 1800mm

램프(스텝) 4사
- 규격 : 1500mm × 1800mm

Date



램프(스텝) 4사
- 규격 : 1500mm × 1800mm

구호용품 보관함 램프


- 규격 : 가로형(1200mm × 2000mm) | 3000mm × 3000mm
- 유형 : 램프(스텝) 4사

램프(스텝) 4사, 램프(스텝) 4사, 램프(스텝) 4사, 램프(스텝) 4사

램프(스텝) 4사, 램프(스텝) 4사

비상시 피난계단 사용법

비상시(화재, 테러 등) 대합실로 대피가 곤란할 경우
비치된 피난계단을 이용하여 터널로 대피하시기 바랍니다.

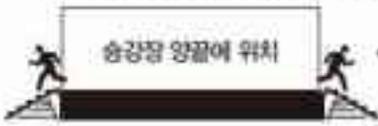

승강장 양끝에 위치

▶ 피난계단 하부를 선로 커널 밑에 설치하고
상부를 승강장 바닥에 설치함

※ 비상시 비상사태 발생 시 즉시 이용

Seoul Metro



비상시 피난계단 사용법

— 크기 : 600mm X 400mm

— 모델 : ST-부호스 및 삽사출제고형



Before



After

13

Seoul Metro CENTER
 METRO SAFETY & SECURITY CENTER

인명구조용 밀차



780 × 1950
 (415 × 1315)

415 × 1315


13 인명구조용 밀차

- 1. 인명구조용 밀차
- 2. 인명구조용 밀차
- 3. 인명구조용 밀차
- 4. 인명구조용 밀차
- 5. 인명구조용 밀차
- 6. 인명구조용 밀차
- 7. 인명구조용 밀차
- 8. 인명구조용 밀차
- 9. 인명구조용 밀차
- 10. 인명구조용 밀차

인명구조용 밀차 명칭안내
 서울교통공사 표지(제안)

- 규격 : 780mm × 200mm | 780mm × 200mm
- 유형 : 인명구조용 밀차 글자배열 시도지 실시예(제안)

후면배열

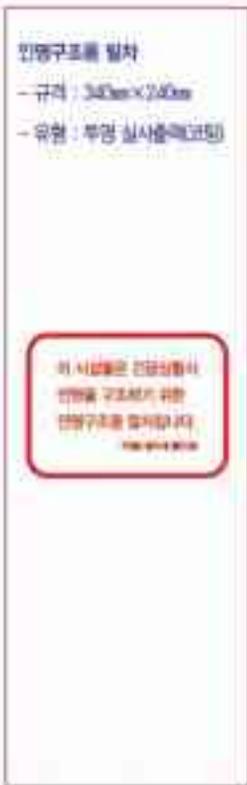

인명구조용 밀차

- 규격 : 340mm × 240mm
- 유형 : 후면 실시예(제안)



Before



After

14

Seoul Metro (Seoul Metropolitan Government)

휴대용 비상조명등



14 휴대용 비상조명등

Seoul Metro



Before



After



150×150

15 안전모 착용

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

안전모 착용

- 규격 : 150cm × 150cm
- 유형 : 도표형식 및 실사출력(지정)



Before



After

16

Seoul Metro CORPORATION
 서울메트로 (Seoul Metropolitan Subway)
금연



16

금연

금연표지
 - 규격 : 150mm x 150mm
 - 유형 : 스티커형 및 합성수지(표지판)

금연표지

- 규격 : 150mm x 150mm

- 유형 : 스티커형 및 합성수지(표지판)



Before



After

17

방독면 착용



17 방독면 착용

방독면 착용(지시)

- 크기 : 100mm×100mm

- 부호 : (강제적용 시 실시(출력부호))



Before



After

18

Seoul Metro CORPORATION
KORAIL CORPORATION

관계자의 출입금지



17	안전시설품 표지류
18	관계자의 출입금지
19	관계자의 출입금지
20	관계자의 출입금지
21	관계자의 출입금지
22	관계자의 출입금지
23	관계자의 출입금지
24	관계자의 출입금지
25	관계자의 출입금지
26	관계자의 출입금지
27	관계자의 출입금지
28	관계자의 출입금지
29	관계자의 출입금지
30	관계자의 출입금지
31	관계자의 출입금지
32	관계자의 출입금지
33	관계자의 출입금지
34	관계자의 출입금지
35	관계자의 출입금지
36	관계자의 출입금지
37	관계자의 출입금지
38	관계자의 출입금지
39	관계자의 출입금지
40	관계자의 출입금지
41	관계자의 출입금지
42	관계자의 출입금지
43	관계자의 출입금지
44	관계자의 출입금지
45	관계자의 출입금지
46	관계자의 출입금지
47	관계자의 출입금지
48	관계자의 출입금지
49	관계자의 출입금지
50	관계자의 출입금지
51	관계자의 출입금지
52	관계자의 출입금지
53	관계자의 출입금지
54	관계자의 출입금지
55	관계자의 출입금지
56	관계자의 출입금지
57	관계자의 출입금지
58	관계자의 출입금지
59	관계자의 출입금지
60	관계자의 출입금지
61	관계자의 출입금지
62	관계자의 출입금지
63	관계자의 출입금지
64	관계자의 출입금지
65	관계자의 출입금지
66	관계자의 출입금지
67	관계자의 출입금지
68	관계자의 출입금지
69	관계자의 출입금지
70	관계자의 출입금지
71	관계자의 출입금지
72	관계자의 출입금지
73	관계자의 출입금지
74	관계자의 출입금지
75	관계자의 출입금지
76	관계자의 출입금지
77	관계자의 출입금지
78	관계자의 출입금지
79	관계자의 출입금지
80	관계자의 출입금지
81	관계자의 출입금지
82	관계자의 출입금지
83	관계자의 출입금지
84	관계자의 출입금지
85	관계자의 출입금지
86	관계자의 출입금지
87	관계자의 출입금지
88	관계자의 출입금지
89	관계자의 출입금지
90	관계자의 출입금지
91	관계자의 출입금지
92	관계자의 출입금지
93	관계자의 출입금지
94	관계자의 출입금지
95	관계자의 출입금지
96	관계자의 출입금지
97	관계자의 출입금지
98	관계자의 출입금지
99	관계자의 출입금지
100	관계자의 출입금지

관계자의 출입금지

- 규격 : 150mm X 150mm

- 유형 : ST모듈스 및 실사출력모듈



Before



After

19

Seoul Metro RAIL SAFETY SIGN GUIDELINE

화기 금지



19 화기 금지

화기금지

- 규격 : 150mm x 150mm

- 유형 : 알루미늄 외 실사출액(가시)



Before



After



1	목적
2	기준
3	110m < L < 200m
4	200m < L < 300m
5	300m < L < 400m
6	400m < L < 500m
7	500m < L < 600m
8	600m < L < 700m
9	700m < L < 800m
10	800m < L < 900m
11	900m < L < 1000m
12	1000m < L < 1100m
13	1100m < L < 1200m
14	1200m < L < 1300m
15	1300m < L < 1400m
16	1400m < L < 1500m
17	1500m < L < 1600m
18	1600m < L < 1700m
19	1700m < L < 1800m
20	1800m < L < 1900m
21	1900m < L < 2000m

20 | **알림(경고문)**

위험/경고/알림표지

—구간 : 110m < L < 200m

—유형 : 57번텍스 위 실사출력(201)





Before



After

22 휴지통(일반/재활용표지)

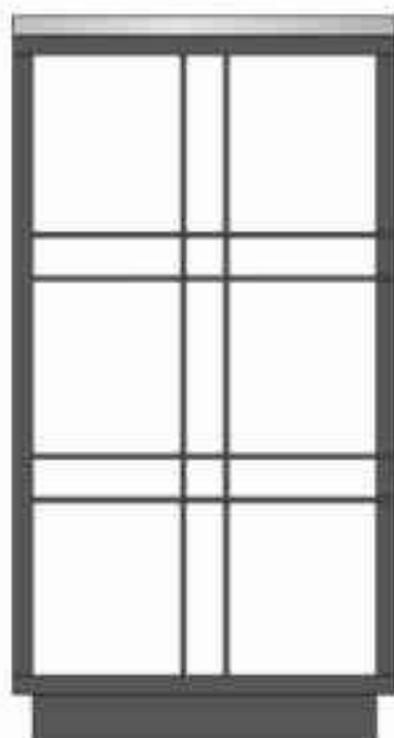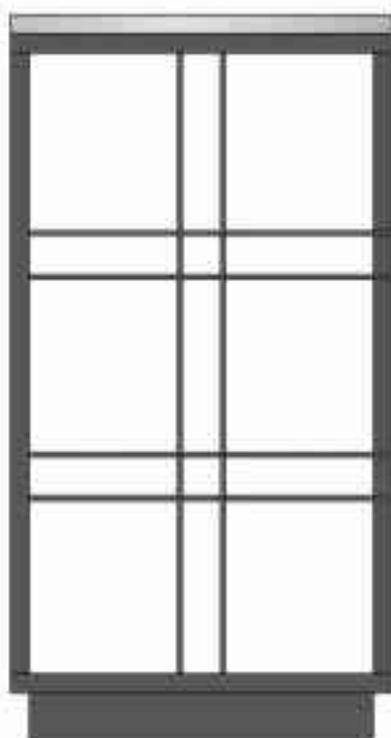

표준편의시설안내

재활용쓰레기 | 일반 쓰레기 (일반)

- 규격 : 400mm x 400mm

- 단위 : 10000개(10000)



10000

국가 표준 워드마크를 적용한 휴지통



600	1200
환기실	500
창고	PSD



Before



After





Before

After

신문/음료수
Newspaper/Beverage Case

Seoul Metro

신문/음료수
Newspaper/Beverage Case

Seoul Metro