
**한남2고가 및 구로고가차도 철거공사
(구로고가 하부 한전지중시설물 이설 요청)**


2018. 01.

서울특별시 도시기반시설본부

■ 이설 요청

구로고가차도 철거공사와 관련하여 교량하부에 설치되어 있는 한전지중시설물(변전소)에 대하여 이설을 요청함

■ 한전지중시설물 설치 현황

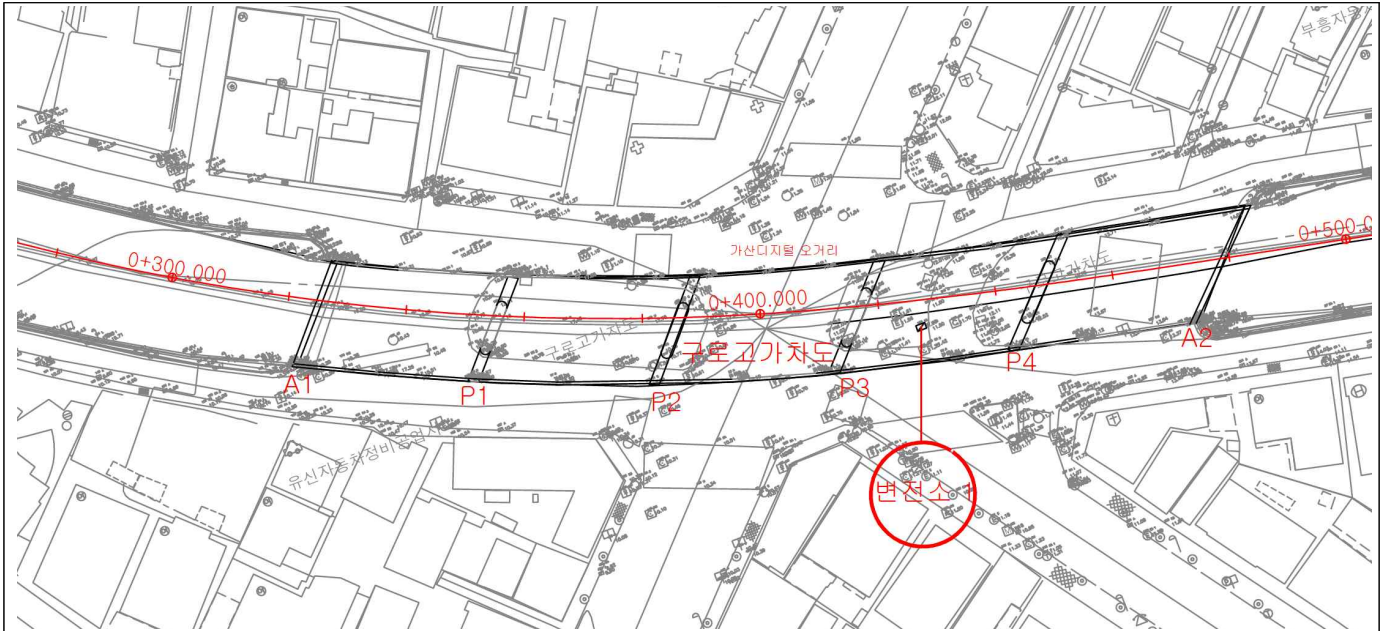

■ 한전지중시설물 전경사진

변전소1 (P3 ~ P4 사이에 위치)



■ 지장물 현황

구분		수량(개소)	비고
변전소 1	S/W	1	이설