


굽힘시험성적서

시험번호 : 14-시-6
 시험규격 : 300×300×9mm
 시험온도 :
 의뢰자 :
 기준강도 :
 시험자 : 오 화 철

시험일자 : 2014-03-11
 시험장소 : 토질재료시험과 재료실
 제조처 :
 채취장소 :
 기준신율 :
 확인자 : 장 동 우

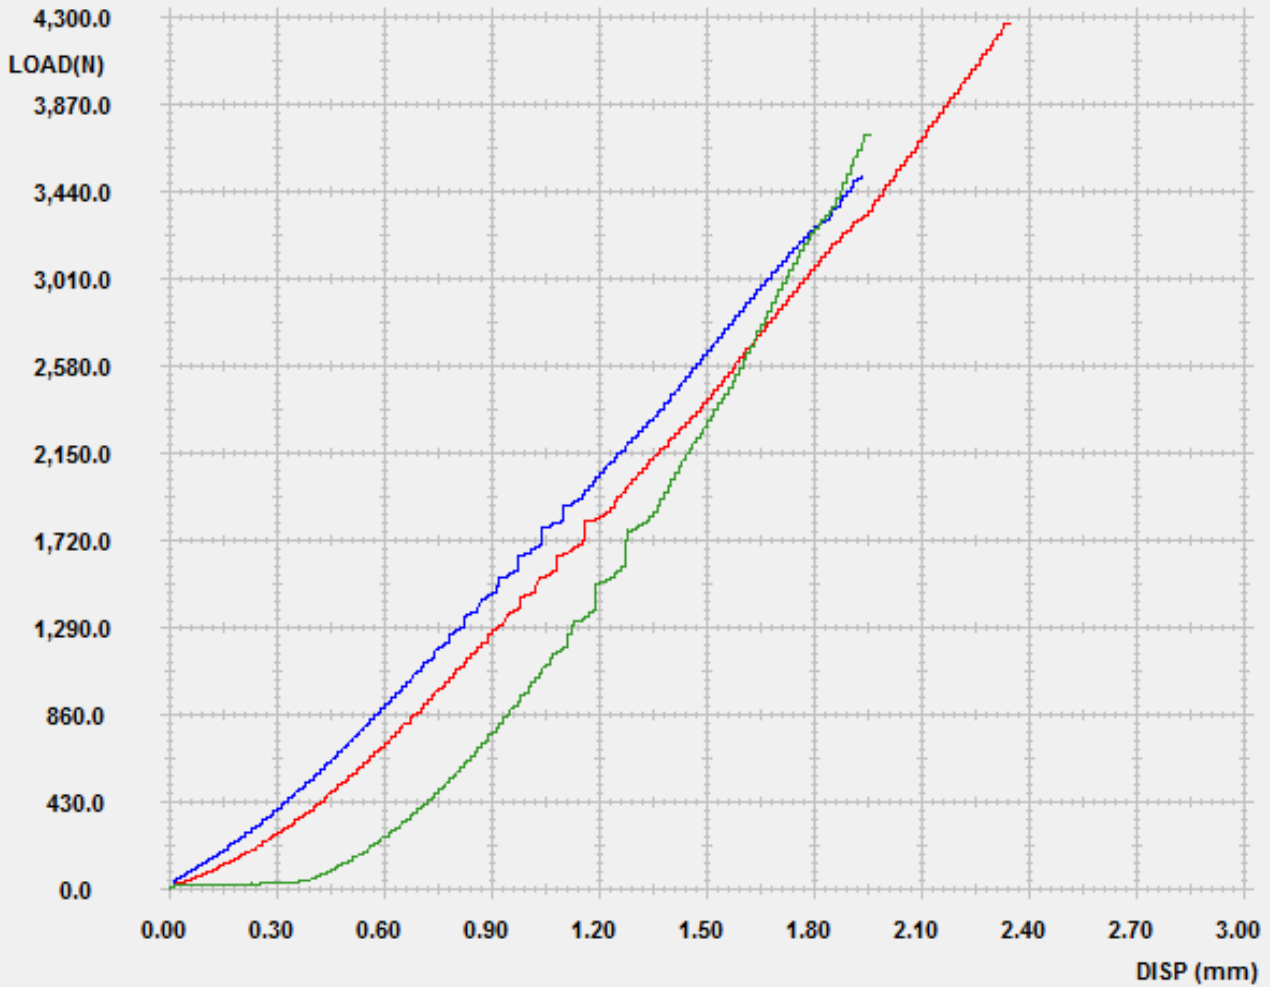

시료번호	시편크기	단면적	최대하중	굽힘강도			소요시간		
	mm	mm ²	N	N/mm ²			H:M:S		
1	300.0*9.0	90	3,514.00	39			0:00:52		
2	300.0*9.0	90	4,267.00	47.4			0:01:03		
3	300.0*9.0	90	3,722.00	41.4			0:00:53		

Remarks :