

# 오패산 터널 현지적응 훈련 계획



강북소방서  
(현장대응단)

# 오패산 터널 현지적응 훈련 계획

오패산 터널 현지적응 훈련을 통한 신속한 현장대응 능력 배양으로 시민의 생명과 재산보호에 만전을 기하기 위함.

## I

### 관련문서

- 소방행정과-769(2018.01.19.) 『강북소방서 2018년 주요업무 연간 업무 수립 계획 알림』
- 현장대응단-617(2018.01.24.) 『2018년 주요업무 연간업무 수립 계획 보고(알림)』
- 소방행정과-2750(2018.3.12.) 『2018년도 강북소방서 주요업무계획 알림』

## II

### 추진배경

- 터널 내부에 재난발생시 소방차량 접근 및 인명대피 유도에 어려움이 예상됨
- 신속한 현장대응 능력 배양으로 화재피해 확산 방지 필요함

## III

### 일반현황

#### 터널 개요

주용도	지하가(터널)	위 치	강북구 미아3동 243-35			전화 번호	901-5863	등록 연도	2010.02.22
세부용도	터널								
소유자	도로관리과	소방안전 관리자	구청장	위험물 안전관리자	구청장	수용인원 (상주인원)	명 (명)		
대표자	강북구청장								
건물구조	양식 철근조 터널 연면적 m <sup>2</sup> 터널 길이 815 m								
특이사항	○터널 내부에 화재발생시 신속한 차량 이동조치 및 인명대피 유도에 어려움이 예상되며, 차량 정체로 인한 소방차량 화재지점 접근에 어려움이 있음.								

## □ 소방시설 현황

소방시설	소화설비				경보설비				피난설비			소화용수설비		소화활동설비					
	소화기	옥내소화전	스프링클러	CO <sub>2</sub>	하론소화설비	자동화재탐지설비	비상경보설비	비상송설비	전자사이렌	유도등	비상조명등	경사구조대	완강기	상수도소화용수	저수조	제연설비	연결송수관	비상콘센트	무선신호보설비
기준	80	/	/	/	2	40	40		9	632					8		40	2	
설치	80	/	/	/	2	40	40		9	632					8		40	2	



## □ 위치도 및 평면도



☞ 화계사길 방향



☞ 보승사 방향

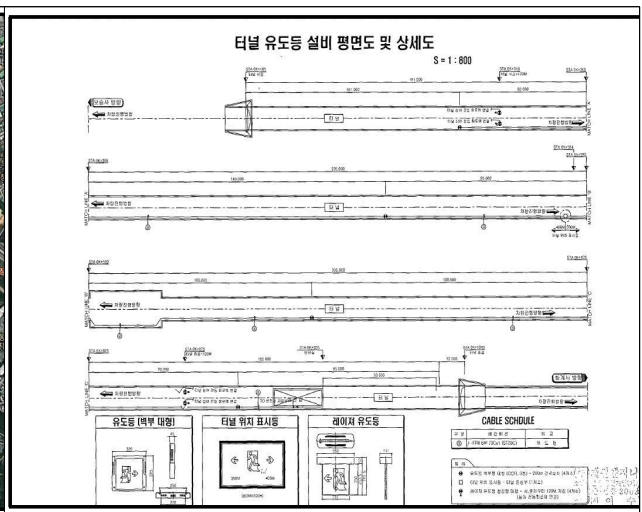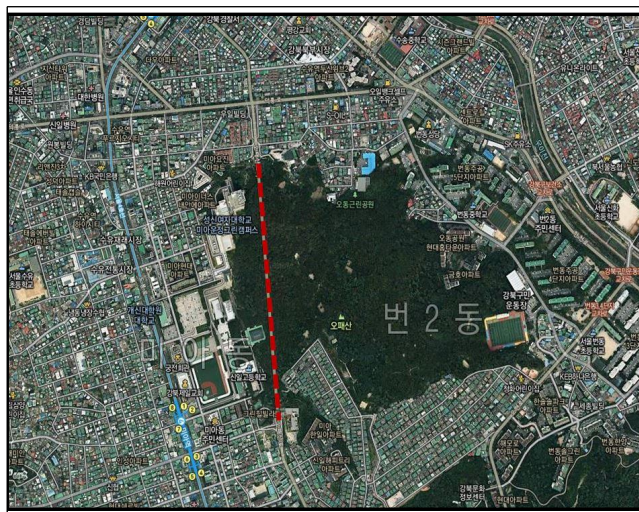

**IV****세부훈련 계획**

주 관 : 현장대응단장(지휘팀장)

일정 및 장소(동원소방력)

훈련 일시	훈련 대상	동원소방력	팀별
6.8.(금) 14:00~종료시	오패산 터널 (강북구 미아3동 243-35)	지휘차, 구조버스, 번동P, 우이P, 미아P, 삼각산P	3팀
6.14.(목) 14:00~종료시			1팀
6.21.(목) 14:00~종료시			2팀

※ 상기 훈련 일시는 당일 출동관계 및 기타 사정 등으로 변경될수 있음.

복 장 : 방화복, 방수화, 헬멧, 공기호흡기, 개인장구 등

내 용

- 터널 관리실 방문(무인) 실시간 CCTV 모니터링 및 강북소방서 상황실과 연계된 핫라인(Hot line)을 이용 상시 정보파악 훈련
- 무선통신보조설비 등 터널 내 소방시설 및 소방대 장비 활용한 숙달훈련
- 터널 구조, 특성 및 제연방법 등 터널의 기본자료 파악 및 숙지 등

**V****행정사항**

가. 현장대응단 및 각 안전센터에서는 원활한 훈련 진행을 위하여 사전 자체 도상 훈련 및 탱크차량 활용 관내 출동준비에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.