



서울특별시 품질시험소

우 06763 서울시 서초구 테봉로 131(우면동 15) / 전화 (02) 3462 - 7213~4 / 전송 (02) 3462 - 7210
 처리부서 : 토질재료시험과(본관1층), 과장 : 김재승, 담당 : 김득원

문 서 번 호 : 토질재료시험과-

시 행 일 자 : 2017. 5.

수 신 :

참 조 :

제 목 : 암석 시험성적서 회신

시 험 성 적 서

공 사 명 : 시험완료일 : 2017. 5. 19.
 시 험 번 호 : 타165-1 (NO.) 시료채취장소 : 기술책임자 : 김 재 승 김 재 승
 시 료 종 류 : 암석 시험 대상량 : 1건 시 험 자 : 김 득 원 김 득 원
 시 험 접 수 일 : 2017. 5. 17. 시 료 채 취 자 : 시료채취일

| 시 료 번 호 | 압 축 강 도 Mpa(=N/mm ²) | | | 탄 성과 속 도(km/sec) | | | 비 중 흡수율 | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------|-------|------------------|-----|-----|---------|-----|--------|-----|
| | 시 료 크 기(mm) | 개 개 | 평 균 | 시 료 크 기(mm) | 개 개 | 평 균 | 비 중 | 평 균 | 흡수율(%) | 평 균 |
| 1 | 50*50*50 | 108.0 | 100.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | 82.3 | | | - | | - | | | |
| 3 | | 109.3 | | | - | | - | | | |
| 4 | | 91.4 | | | - | | - | | | |
| 5 | | 109.4 | | | - | | - | | | |
| 미끄럼저항지수(BPN) 평균 | | | - | | | | | | | |

※ 시험방법 : KS F 2519 : 2015, KS F 2518:2015, KS F 2375:2016

※ 위 내용은 의뢰자가 제공한 시료의 시험결과임.

(강도환산 적용 : 1Mpa=1N/mm², 1kgf = 9.8N, 1N/mm² = 10.204 kgf/cm²)


서울특별시 품질시험소장

TEST CERTIFICATE

압축시험

| | | |
|-----------|-------------|--------------|
| Tested by | Reviewed by | Certified by |
| | | |

| TEST CONDITION | | | |
|----------------|------------------|------|-------------|
| 시험일자 | 2017년5월 19일9시30분 | 시험규격 | 50'50 |
| 시험자 | 김현성 김득원 | 제작일 | |
| 시험명 | 압축 | 시험번호 | 17-EH65-1-1 |
| 의뢰번호 | | 의뢰업체 | 김정호 김재승 |
| 시험목적 | | | |

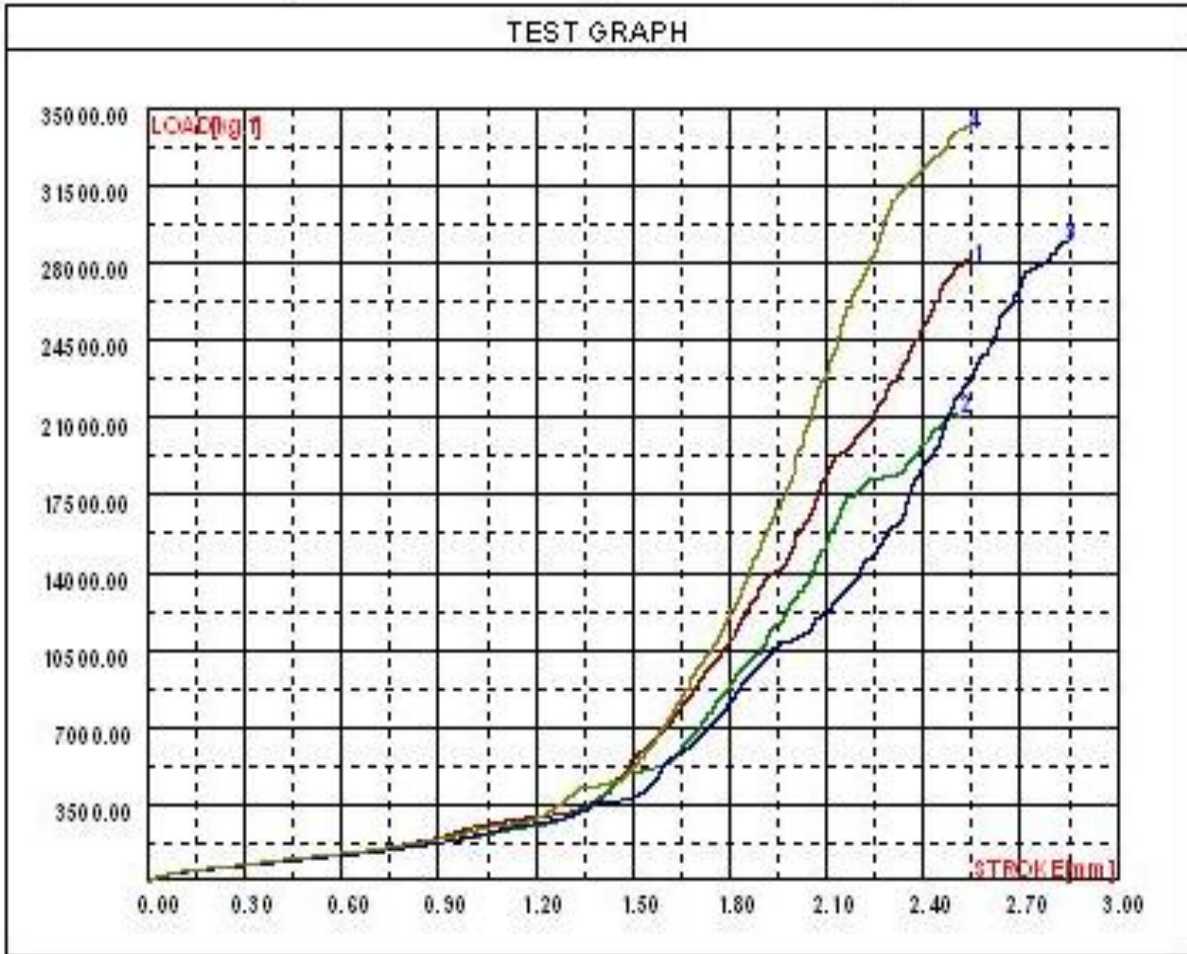

| NO | 연속강도 C.stren [kgf/mm ²] | 연속하중 C.Load [kg.f] | | | | | |
|---------|---|--------------------------|--|--|--|--|--|
| MAX | - | - | | | | | |
| MIN | - | - | | | | | |
| 1 | 11.25 | 28123.25 | | | | | |
| 2 | 8.49 | 21231.00 | | | | | |
| 3 | 11.60 | 28391.00 | | | | | |
| 4 | 13.67 | 34173.50 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AVERAGE | 11.25 | 28123.69 | | | | | |


서울시포장시험소

TEST CERTIFICATE

압축시험

| | | |
|-----------|-------------|--------------|
| Tested by | Reviewed by | Certified by |
| | | |

| TEST CONDITION | | | |
|----------------|---------------------|-------|-------------|
| 시험일자 | 2017년5월 19일 10/129일 | 시험구분 | 50/50 |
| 시험자 | 김현철 김득원 | 제작일 | |
| 시험명 | 압축 | 시험번호 | 17-EH65-1-2 |
| 시험장소 | | 시험책임자 | 김현철 김재승 |
| 시험재료 | | | |

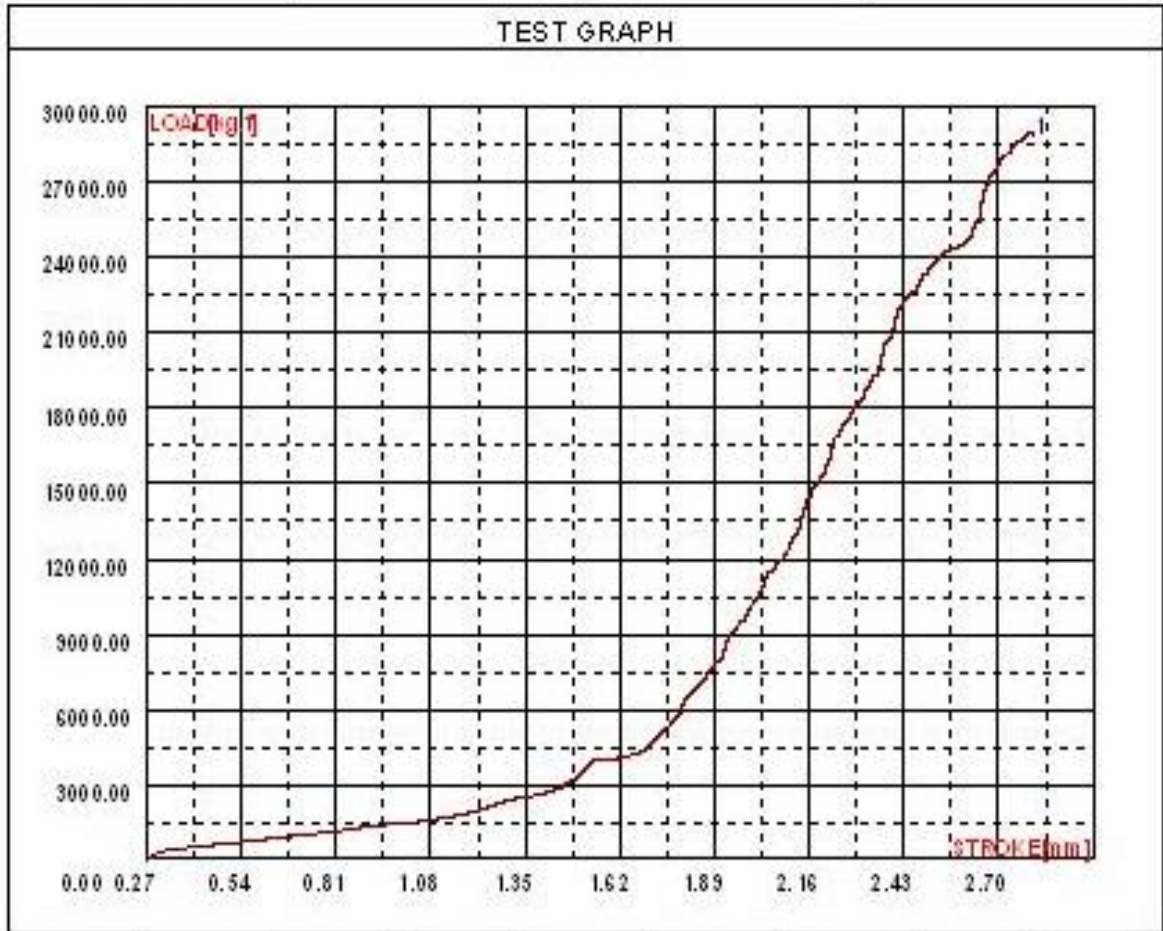

| NO | 연속강도 C.stren [kgf/mm ²] | 연속하중 C.Load [kg.f] | | | | | | |
|---------|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| MAX | - | - | | | | | | |
| MIN | - | - | | | | | | |
| 1 | 11.59 | 28978.50 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| AVERAGE | 11.59 | 28978.50 | | | | | | |

서울시포집시험소