



# 서울특별시 품질시험소

우 06763 서울시 서초구 테봉로 131(우면동 15) / 전화 (02) 3462 - 7213~4 / 전송 (02) 3462 - 7210  
 처리부서 : 토질재료시험과(본관1층), 과장 : 김재승, 담당 : 김득원

문 서 번 호 : 토질재료시험과-

시 행 일 자 : 2017. 5.

수 신 :

참 조 :

제 목 : 암석 시험성적서 회신

## 시 험 성 적 서

공 사 명 : 시험완료일 : 2017. 5. 19.  
 시 험 번 호 : 타165-2 (NO. ) 시료채취장소 : 기술책임자 : 김 재 승 김 재 승  
 시 료 종 류 : 암석 시험 대상량 : 1건 시 험 자 : 김 득 원 김 득 원  
 시 험 접 수 일 : 2017. 5. 17. 시 료 채 취 자 : 시료채취일

시 료 번 호	압 축 강 도 Mpa(=N/mm <sup>2</sup> )			탄 성과 속 도(km/sec)			비 중 흡수율			
	시 료 크 기(mm)	개 개	평 균	시 료 크 기(mm)	개 개	평 균	비 중	평 균	흡수율(%)	평 균
1	50*50*50	135.5	131.3	-	-	-	-	-	-	-
2		146.5			-		-			
3		98.3			-		-			
4		135.6			-		-			
5		140.5			-		-			
미끄럼저항지수(BPN) 평균			-							

※ 시험방법 : KS F 2519 : 2015, KS F 2518:2015, KS F 2375:2016  
 ※ 위 내용은 의뢰자가 제공한 시료의 시험결과임.  
 (강도환산 적용 : 1Mpa=1N/mm<sup>2</sup>, 1kgf = 9.8N, 1N/mm<sup>2</sup> = 10.204 kgf/cm<sup>2</sup>)

## 서울특별시 품질시험소장






# TEST CERTIFICATE

## 압축시험

Tested by	Reviewed by	Certified by

TEST CONDITION			
시험일자	2017년 5월 19일 11:15분	시험구체	50'50
시험자	김정현 김득원	제작일	
시험명	압력	시험번호	17-타165-2
시험장		시험책임자	김재승
시험목적			

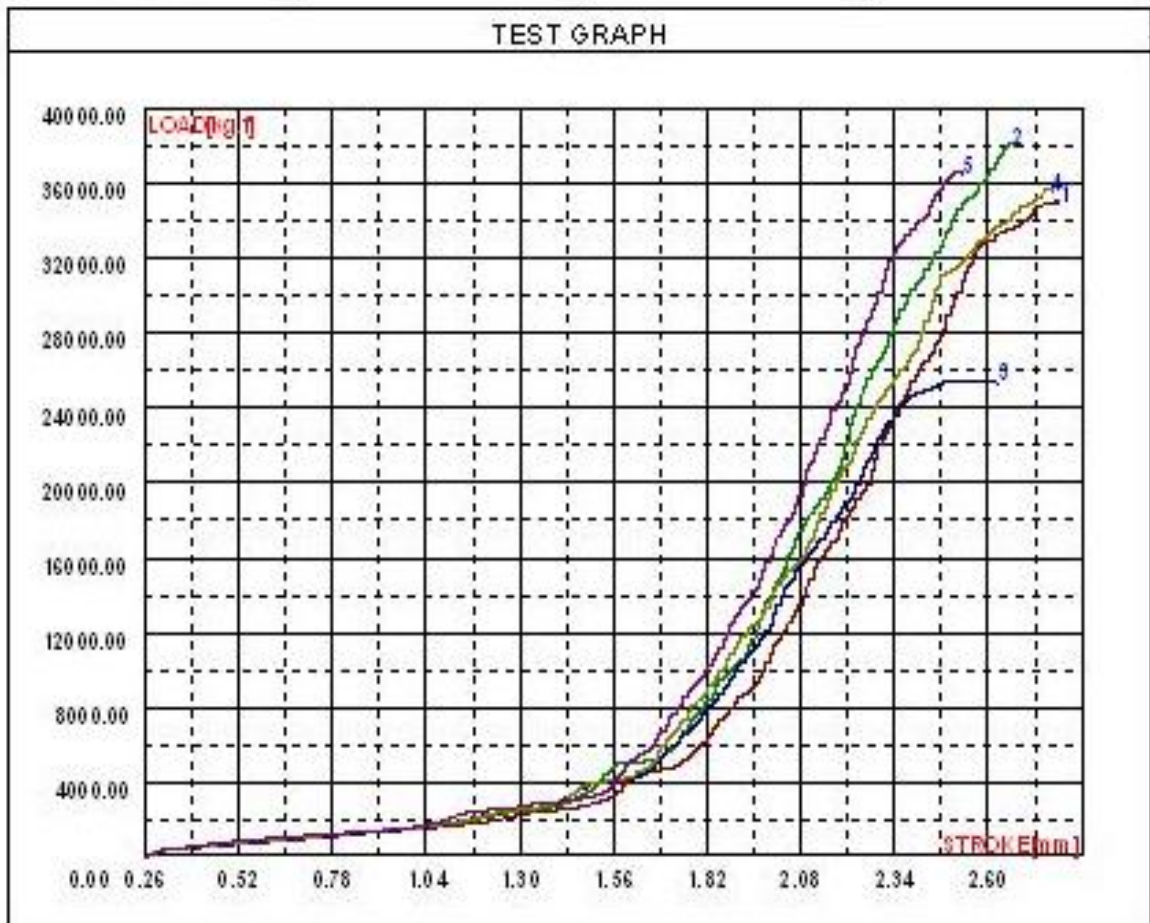

NO	연속강도 CStren [kg/mm <sup>2</sup> ]	연속하중 CLoad [mg]						
MAX	-	-						
MIN	-	-						
1	14.00	34593.00						
2	15.24	38107.00						
3	10.18	25461.50						
4	14.29	35717.50						
5	14.64	36608.75						
AVERAGE	13.67	34177.55						

서울시포럼연구소