

서울특별시품질시험소

우 137-140 서울시 서초구 우면동 15번지 / 전화 (02)3462-7213 ~ 4 / 전송 3462-7210
 처리부서 : 토질재료시험과(본관1층) 과장:장동우 , 담당:오화철

문서번호: 토질재료시험과 -

시행일자: 2014.9. .

수 신 :

참 조 :

제 목 :


시 험 성 적 서

공 사 명: 시험완료일: 2014.9.06
 시험번호: 토342 (NO.) 시료채취장소: 기술책임자: 장동우
 시료종류: 흙(퇴메우기) 시험 대상량 : 1 점 시험 자: 오화철
 시험접수일: 2014.8.28 시료 채취자 : 시료채취일:

밀 도	Density	2.728	g/cm ³	소성지수 P.I	NP	최적함수비 O.M.C	5.6	(%)
액성한계	Liquid Limit	NP	(%)	노상토지지력비(CBR)	31.2	(%)	씻기시험(세립토비율)	17.2
소성한계	Plastic Limit	NP	(%)	최대건조밀도 (MaxDryDensity)	1.956	g/cm ³	자연함수비	9.7

체가름통과율표
 PERCENT PASSING OF
 STEVIE ANALYSIS

체 크기 (mm)	통과율 (%)
75	-
53	-
37.5	-
26.5	-
19	-
13.2	-
4.75	-
2.0	-
0.425	-
0.08	-
pan	-

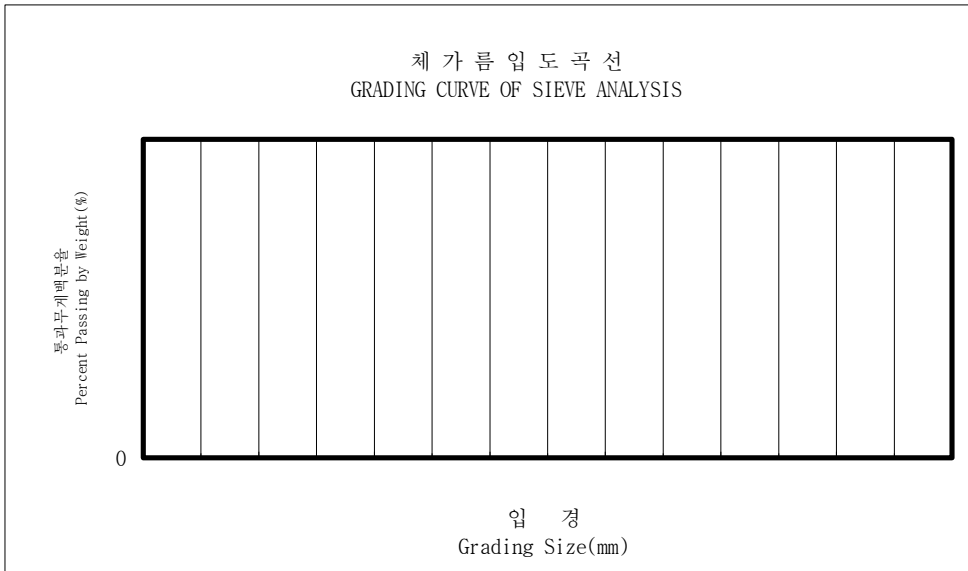

※ 시험방법 : KS F 2306:2000, KS F 2302:2002, KS F 2308:2006, KS F 2309:2004, KS F 2303:2000, KS F 2312:2001, KS F 2320:2000,

※ 기준 : 서울특별시 전문시방서 참조

※ 위 내용은 의뢰자가 제공한 시료의 시험결과임

서울특별시품질시험소장

함 수 량 시 험 표

지 시 번 호 토342

시험일자 : 2014.9.06

기술책임자 : 장 승 우

시 험 방 법 : KS F 2306:2000

시 험 자 : 오 화 권

시 료 번 호	1		
함 수 비 측 정	WW: 1363.6 DW:	WW: DW:	WW: DW:
	DW: 1261.7 TW: 209.7	DW: TW:	DW: TW:
	Ww: 101.9 Ws: 1052.0	Ww: Ws:	Ww: Ws:
	W: 9.7	W:	W:
	WW: 1425.9 DW:	WW: DW:	WW: DW:
	DW: 1316.1 TW: 177.7	DW: TW:	DW: TW:
Ww: 109.8 Ws: 1138.4	Ww: 0 Ws:	Ww: Ws:	
W: 9.6	W:	W:	
평균함수비 W(%)	9.7		
시 료 번 호			
함 수 비 측 정	WW: DW:	WW: DW:	WW: DW:
	DW: TW:	DW: TW:	DW: TW:
	Ww: Ws:	Ww: Ws:	Ww: Ws:
	W:	W:	W:
	WW: DW:	WW: DW:	WW: DW:
	DW: TW:	DW: TW:	DW: TW:
Ww: Ws:	Ww: Ws:	Ww: Ws:	
W:	W:	W:	
평균함수비 W(%)			
비 고			

흙의 밀도 시험

시 험 번 호 : 토342

시 험 일 : 2014.9.06

기술책임자 : 장흥우

시 험 방 법 : KS F 2308:2006

시 험 자 : 오희철

1. 비중병의 검정			
측 정 번 호	1	2	비 고
비 중 병 의 번 호	42	48	
비중병의 중량 : Wf (g)	44.073	44.257	
비중병 + 증류수 중량 : Wai (g)	145.266	144.626	
Wai을 달았을 때의 수온 : Ti(°C)	25.2	25.2	
$\frac{\text{온도 } T_x(^{\circ}\text{C}) \text{ 일 때 물의 밀도}}{\text{온도 } T_i(^{\circ}\text{C}) \text{ 일 때 물의 밀도}}$ ①	0.999900	0.999950	
Wai - Wf (g) ②	101.193	100.369	
임의의 온도(Tx)에 대한 피크노미터+물의 중량 : Wax (g) = ① × ② + Wf	145.256	144.621	
2. 비 중 시 험			
비중병 + 노건조시료 + 물의 중량 : Wb(g)	158.435	157.787	
Wb을 측정할 때의 피크노미터의 내용물의 온도 : Tx(°C)	25.6	25.4	
노건조 시료의 중량 : Wo (g)	20.746	20.772	
T(°C)일 때의 흙의 비중($\frac{T^{\circ}\text{C}}{T^{\circ}\text{C}}$) = $\frac{W_o}{W_o + (W_{ax} - W_b)}$	2.742	2.731	
온도에대한 물의 밀도(g/cm ³)	0.99689	0.99694	
흙 의 밀 도(g/cm ³)	2.733	2.723	
평 균 값	2.728		(g/cm ³)

다 짐 시 험

지 시 번 호 : 토342

시 험 일 자: 2014.9.06

기술책임자 : 장흥우

시 험 방 법 : KS F 2312:2001:E

시 험 자 : 오희철

물 드 : 9
9


부 피 : 2214.078 cm³
2214.078 cm³

무게: 5892.9 g
5892.9 g

밀 도 : 2.728

(시료+몰드)무게(g)	1 10841.3	2 10976.7	3 11039.4
젖은시료무게(g)	4948.4	5083.8	5146.5
젖은밀도 Y t(g/cm ³)	2.235	2.296	2.324
함 수 비 측 정	WW: 1265.5 DW: WW: 1231.7 DW: WW: 1371.1 DW:	WW: 1231.7 DW: WW: 1181.7 DW: WW: 1303.9 DW:	WW: 1371.1 DW: WW: 1303.9 DW: WW: 176.5 DW:
	DW: 1223.7 TW: 186.9 DW: 1181.7 TW: 177.4 DW: 1303.9 TW: 176.5	DW: 1181.7 TW: 177.4 DW: 1303.9 TW: 176.5	DW: 1303.9 TW: 176.5
	Ww: 41.8 Ws: 1036.8 W: 4.0	Ww: 50 Ws: 1004.3 W: 5.0	Ww: 67.2 Ws: 1127.4 W: 6.0
	WW: 1381.7 DW: WW: 1321.0 DW: WW: 1384.9 DW:	WW: 1321.0 DW: WW: 1267.9 DW: WW: 1318.1 DW:	WW: 1384.9 DW: WW: 1318.1 DW: WW: 209.1 DW:
	DW: 1334.1 TW: 204.9 DW: 1267.9 TW: 206.2 DW: 1318.1 TW: 209.1	DW: 1267.9 TW: 206.2 DW: 1318.1 TW: 209.1	DW: 1318.1 TW: 209.1
	Ww: 47.6 Ws: 1129.2 W: 4.2	Ww: 53.1 Ws: 1061.7 W: 5.0	Ww: 66.8 Ws: 1109 W: 6.0
평균함수비 W(%)	4.1	5.0	6.0
건조밀도 Y d(g/cm ³)	2.147	2.187	2.193
영 공기 간극 상태 건 조 밀 도 (g/cm ³)	2.454	2.400	2.344
(시료+몰드)무게(g)	4 10963.1	5 10987.6	6 10950.2
젖은시료무게(g)	5070.2	5094.7	5057.3
젖은밀도 Y t(g/cm ³)	2.290	2.301	2.284
함 수 비 측 정	WW: 1496.5 DW: WW: 1267.7 DW: WW: 1342.7 DW:	WW: 1267.7 DW: WW: 1186.7 DW: WW: 1245.0 DW:	WW: 1342.7 DW: WW: 1245.0 DW: WW: 176.4 DW:
	DW: 1408.0 TW: 177.7 DW: 1186.7 TW: 197.6 DW: 1245.0 TW: 176.4	DW: 1186.7 TW: 197.6 DW: 1245.0 TW: 176.4	DW: 1245.0 TW: 176.4
	Ww: 88.5 Ws: 1230.3 W: 7.2	Ww: 81 Ws: 989.1 W: 8.2	Ww: 97.7 Ws: 1068.6 W: 9.1
	WW: 1306.0 DW: WW: 1325.3 DW: WW: 1362.7 DW:	WW: 1325.3 DW: WW: 1239.4 DW: WW: 1264.3 DW:	WW: 1362.7 DW: WW: 1264.3 DW: WW: 178.6 DW:
	DW: 1232.5 TW: 209.6 DW: 1239.4 TW: 179 DW: 1264.3 TW: 178.6	DW: 1239.4 TW: 179 DW: 1264.3 TW: 178.6	DW: 1264.3 TW: 178.6
	Ww: 73.5 Ws: 1022.9 W: 7.2	Ww: 85.9 Ws: 1060.4 W: 8.1	Ww: 98.4 Ws: 1085.7 W: 9.1
평균함수비 W(%)	7.2	8.2	9.1
건조밀도 Y d(g/cm ³)	2.136	2.127	2.094
영 공기 간극 상태 건 조 밀 도 (g/cm ³)	2.280	2.229	2.185
비 고			

다 짐 곡 선

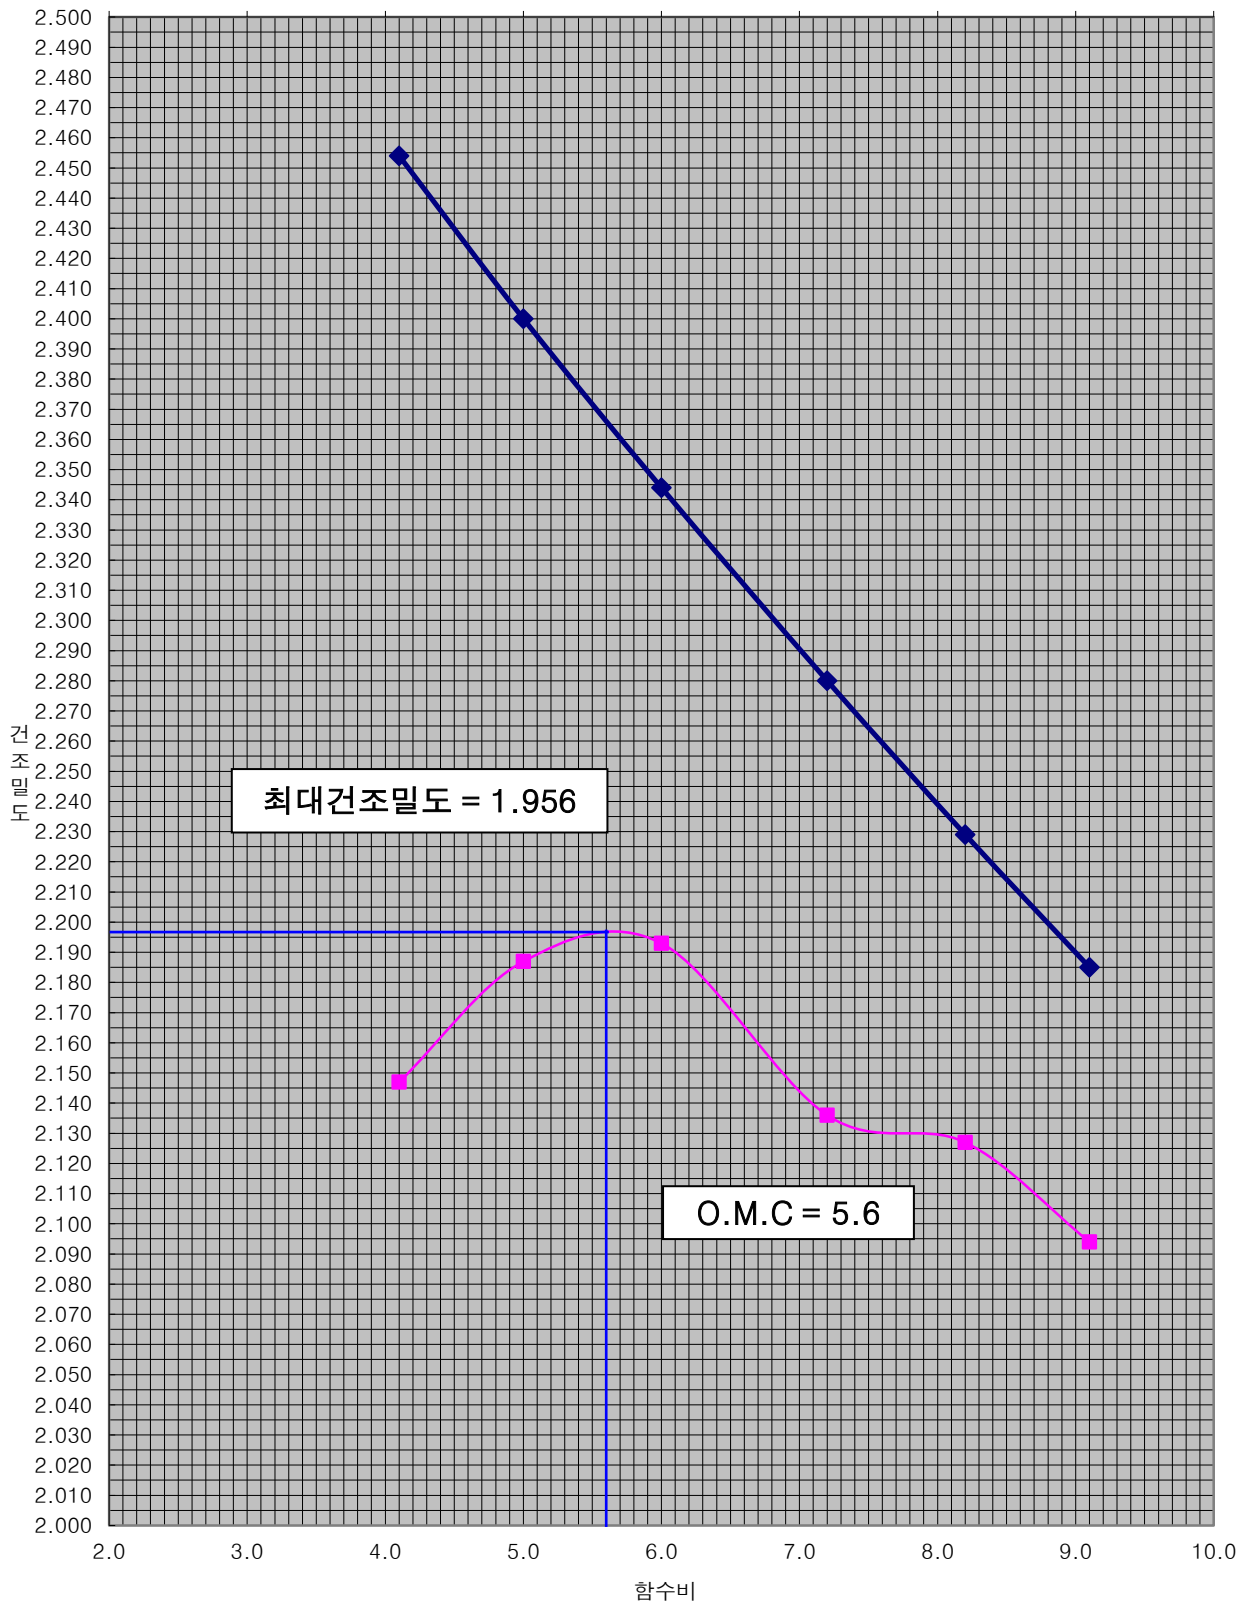

—■— 다짐곡선 —◆— 영공기간극곡선

C B R 시 험 표

시 험 번 호 : 토342

서울특별시 품질시험소

층수 회 수	시험종목 몰드번호	(몰드+시 무 계 (g)	몰드무게 (g)	시료무게 (g)	몰드부 (cm ³)	젖은밀도 (g/cm ³)	함수비 (%)	마른밀도 (g/cm ³)	수정CBR (%)
3X17	43	8921.0	4678.4	4242.6	2211.29	1.919	5.6	1.817	17
3X42	44	9087.0	4678.4	4408.6	2211.29	1.994	5.6	1.888	42
3X92	45	9308.7	4678.4	4630.3	2211.29	2.094	5.6	1.983	59

1. 시 험 일 자 2014.9.06


2. 기술책임자: 장 승 무

3. 시 험 자 오 화 철

4. 시 료 종 류 흙(퇴메우기)

5. 시 험 방 법 KS F 2320:2000

CBR곡선

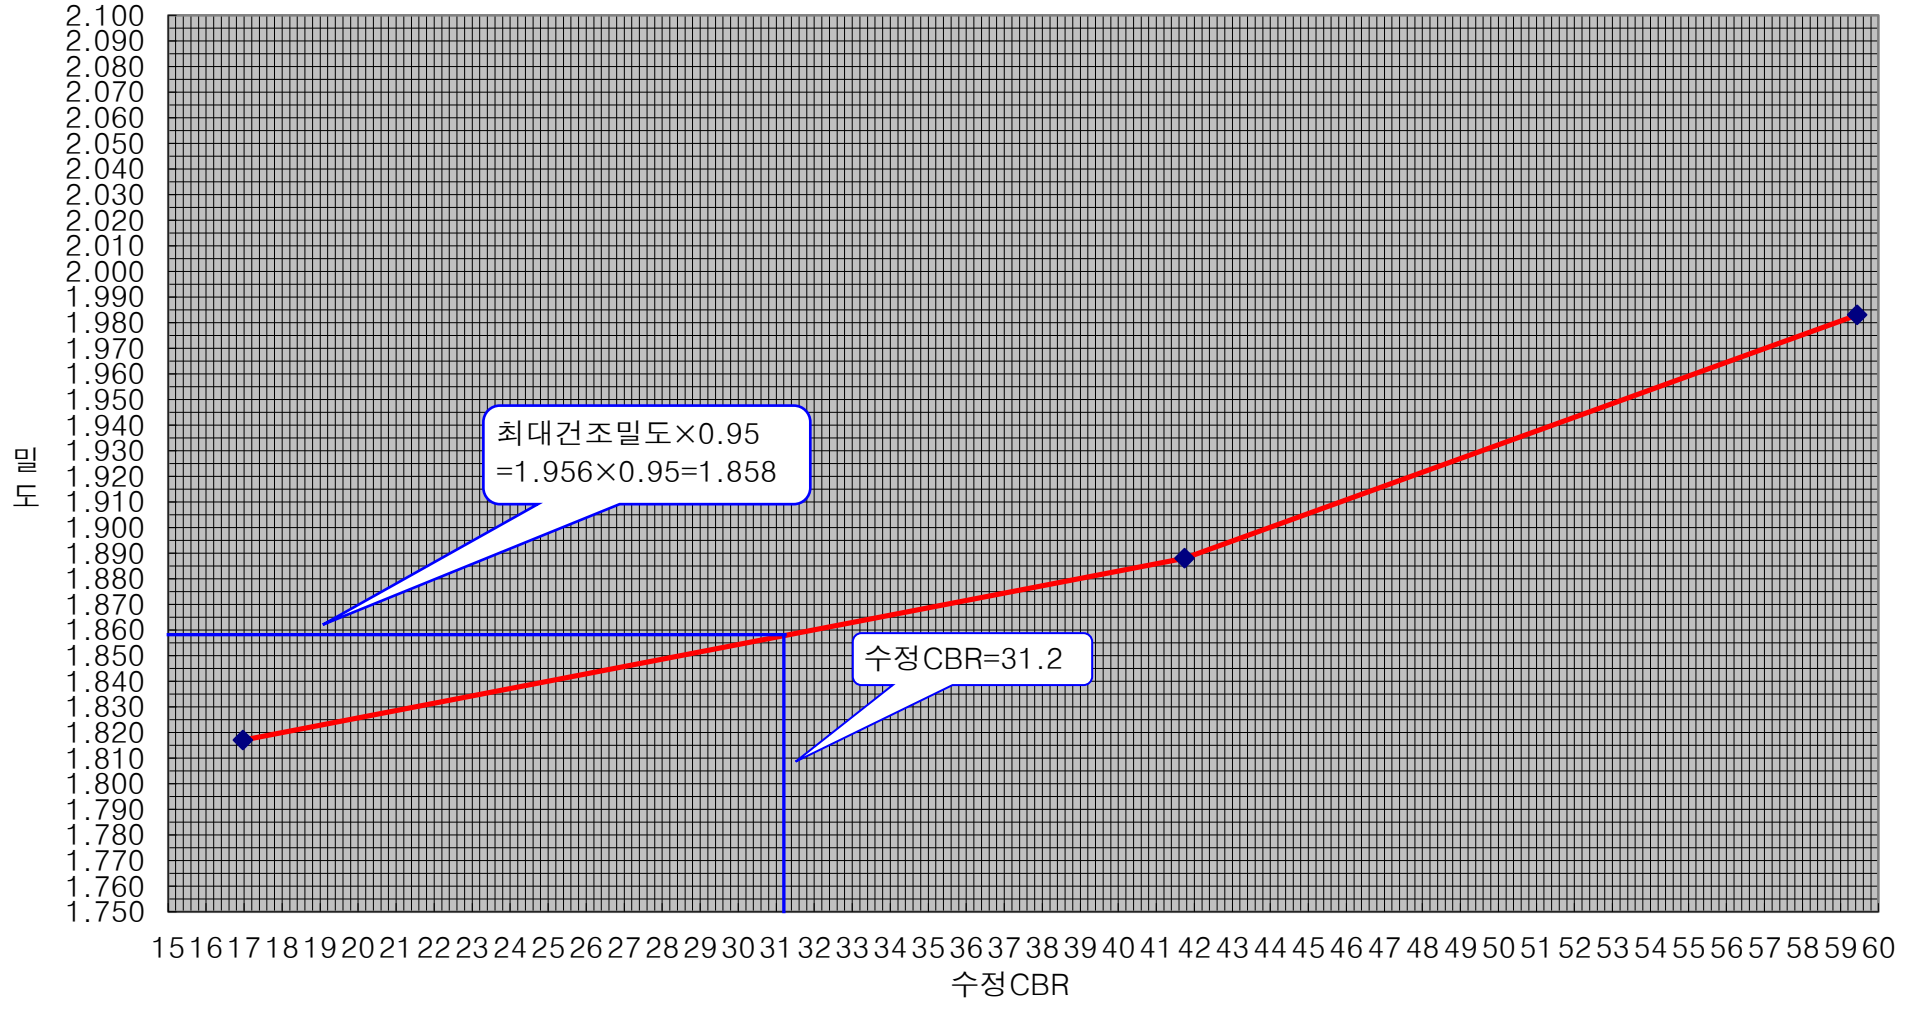

실내 및 수 침 관 입 시 험

시 험 번 호 : 토342

시 험 일 : 2014.9.06

기 술 책 임 자: 장 증 우


시 험 자 : 오 화 철

시 료 종 류 : 흙(되메우기)

구 분	관입량	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.5	10.0
17	하 중 (kg f)	0	37.0	72.0	113.0	154.0	193.0	230.0	290.0	350.0	460.0	555.0
	하중강도 (kg f/cm ²)	0	1.9	3.7	5.8	7.8	9.8	11.7	14.8	17.8	23.4	28.3
	하중강도 (MN/m ²)	0	0.185	0.360	0.564	0.769	0.964	1.149	1.448	1.748	2.297	2.771
42	하 중 (kg f)	0	80.0	164.0	254.0	352.0	450.0	546.0	708.0	861.0	1143.0	1364.0
	하중강도 (kg f/cm ²)	0	4.1	8.4	12.9	17.9	22.9	27.8	36.1	43.9	58.2	69.5
	하중강도 (MN/m ²)	0	0.399	0.819	1.268	1.758	2.247	2.727	3.535	4.300	5.708	6.811
92	하 중 (kg f)	0	69.0	155.0	256.0	373.0	500.0	643.0	930.0	1226.0	1798.0	2230.0
	하중강도 (kg f/cm ²)	0	3.5	7.9	13.0	19.0	25.5	32.8	47.4	62.5	91.6	113.6
	하중강도 (MN/m ²)	0	0.345	0.774	1.278	1.863	2.497	3.211	4.644	6.122	8.979	11.136

17 회 (2.5mm) $\frac{1.0}{6.9} \times 100 = 14.0\%$	5.0mm $\frac{1.7}{10.3} \times 100 = 17.0\%$
42 회 (2.5mm) $\frac{2.2}{6.9} \times 100 = 32.6\%$	5.0mm $\frac{4.3}{10.3} \times 100 = 41.7\%$
92 회 (2.5mm) $\frac{2.5}{6.9} \times 100 = 36.2\%$	5.0mm $\frac{6.1}{10.3} \times 100 = 59.4\%$

하중강도-관입량곡선

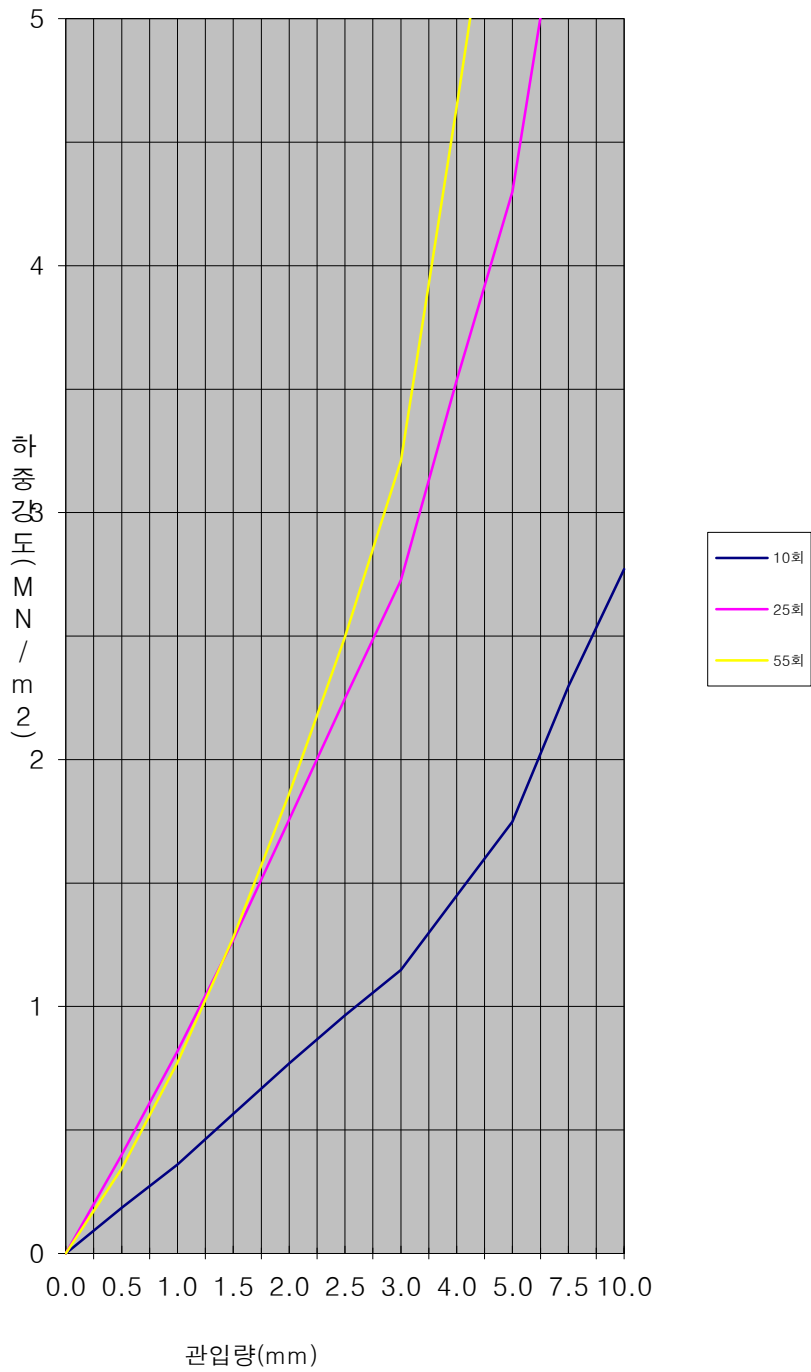

흑의 입도시험 결과

시 험 일 : 2014.9.06

기술책임자 : 장 증 우


시 험 자 : 오 화 철

시 험 번 호 : 토342

1. 체분석.비중계분석 시험결과표

체분석	체번호(입경)(mm)	75	53	37.5	26.5	19	9.5	4.75	2	0.85	0.425	0.25	0.106	0.075
	가적통과율 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	91.5	63.0	47.0	30.8	24.3	17.2	15.0
비중계분	입 경 (MM)	0.044	0.031	0.020	0.012	0.008	0.006	0.003	0.001	0.0001				
	가적통과율 (%)	13.4	12.6	11.1	10.1	9.6	8.8	7.8	7.1	0				

2. 입경가적곡선

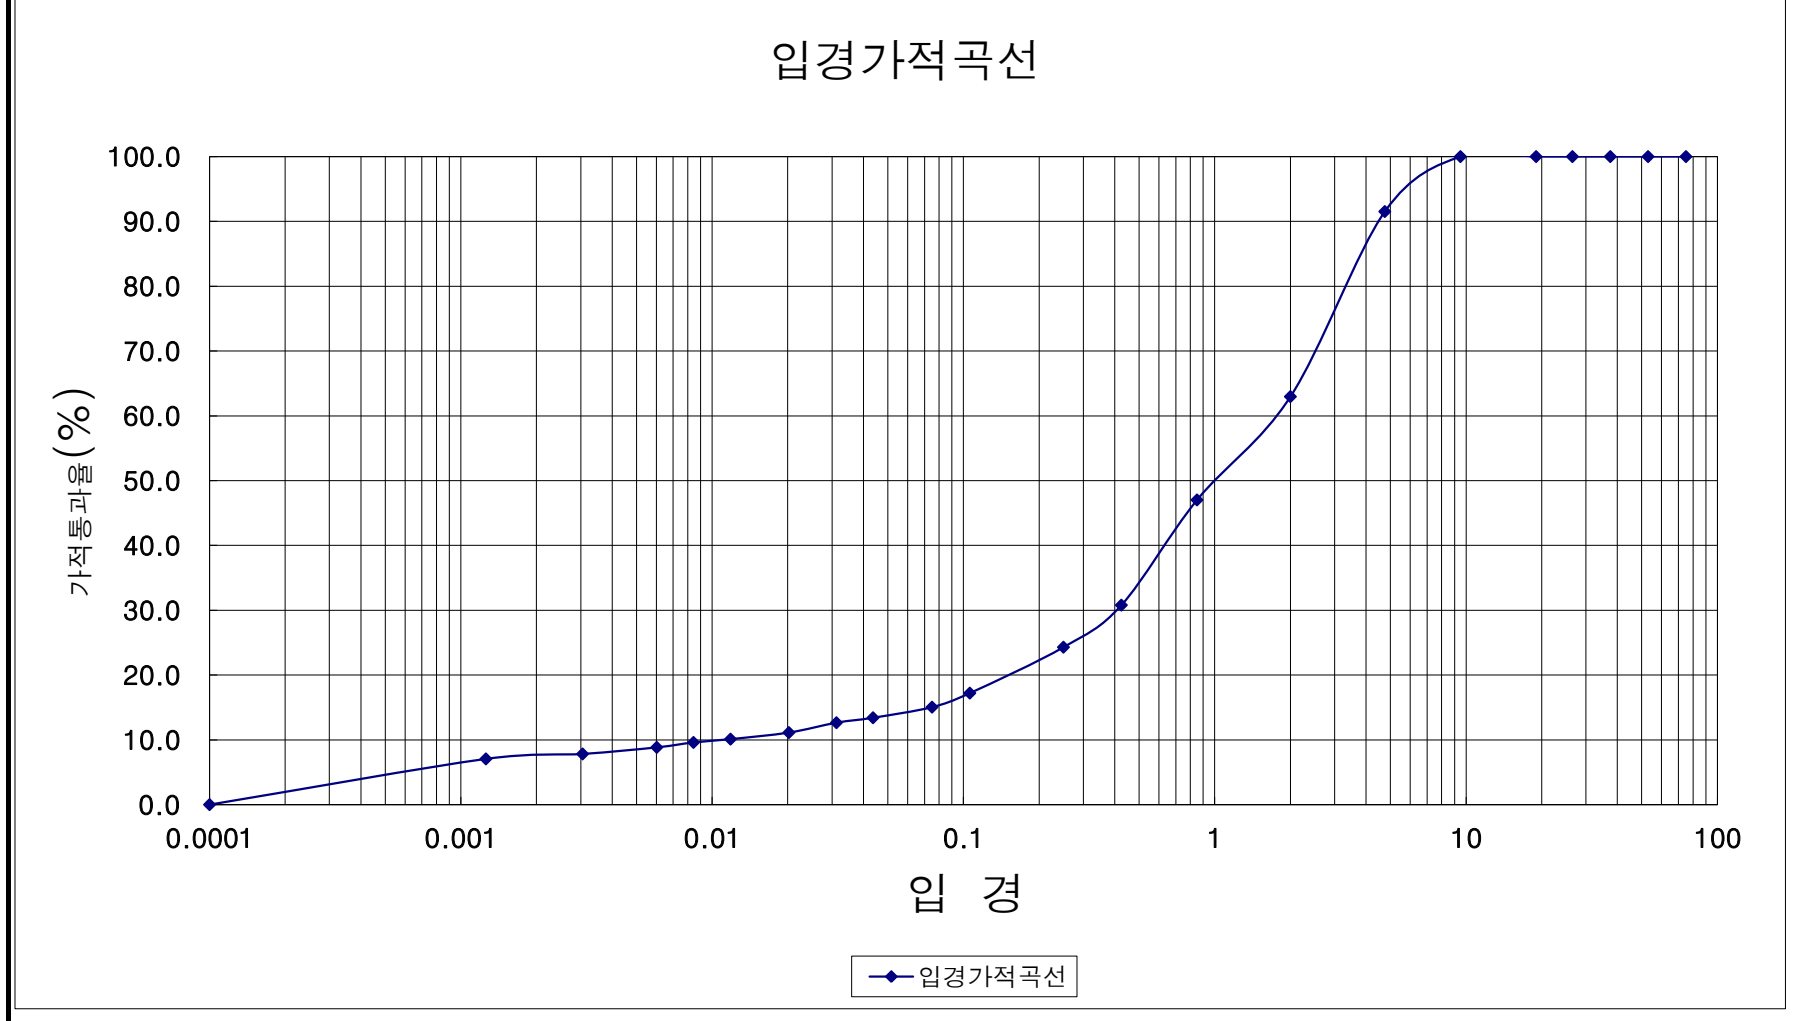

흑의입도시험(체분석 시험)

시험번호 : 토342
 시험일자 : 2014.9.06

기술책임자 : 장흥우
 시험자 : 오화철

시료 조제	전체시료의 공기건조무게(W)		NO.10체에 남은 시료를 물로 씻고 노건조시킨 시료무게(W1)	
	(전체공기건조시료+용기)	3427.8 g	(W1+용기)무게	1,641.1 g
	용기무게	745.6 g	용기무게	751.8 g
	전체시료의 공기건조무게(W)	2682.2 g	W1	889.3 g

1. 2mm체 통과시료의 함수비 측정

NO	1		NO	2		NO	
WW	466.0		WW	422.4		WW	
Dw	439.1	Tw	209.6	Dw	396.9	Tw	178.9
Ww	26.9	Ws	229.5	Ww	25.5	Ws	218.0
	W =	11.7%		W =	11.7%		W =
평균함수비		11.7%					

2. 전체건조시료무게(W0) = $W / (1+w)$ = 2401.1

3. 2mm체 통과건조시료무게(W2)= $W2=W0-W1$ = 1511.8 g 1511.8

4. P2.0(입경2.0mm에서의 가적통과율)= $W2/W0$ = 63.0%

5. 2mm체에 남은 시료의 체분석

계산법		1	2	1	2=1/W0		
체	용기번호	용기무게	남은시료+ 용기무게(g)	남은시료 무게(g)	잔유율%	가적 잔유율	가적 통과율
75.0mm	1	437.10	437.10	0.00	0.0%	0.0%	100.0%
53.0mm	2	461.90	461.90	0.00	0.0%	0.0%	100.0%
37.5mm	3	471.60	471.60	0.00	0.0%	0.0%	100.0%
26.5mm	4	469.50	469.50	0.00	0.0%	0.0%	100.0%
19.0mm	5	456.80	456.80	0.00	0.0%	0.0%	100.0%
9.5mm	6	489.70	489.70	0.00	0.0%	0.0%	100.0%
4.75mm	7	524.00	727.50	203.50	8.5%	8.5%	91.5%
2.0mm	8	431.10	1116.90	685.80	28.6%	37.0%	63.0%

* 건조시료무게: 889.30 g

ATTERBERG 한계

지시번호 : 토342
 시료종류 : 흙노상

시험일 : 2014.9.06
 기술책임자 : 장종욱
 시험자 : 오화철

소성한계


시험횟수	1	2	3
용기번호			
용기무게+젖은흙무게			
용기무게+마른흙무게			
물의무게	0	0	0
용기무게			
마른시료무게	0	0	0
함수비	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

시료성형안됨

액성한계

시험횟수	1	2	3	4	5
낙하횟수					
용기번호					
용기무게 + 젖은흙무게					
용기무게 + 마른흙무게					
물의무게	0	0	0	0	0
용기무게					
마른시료무게	0	0	0	0	0
함수비(%)		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!

시료성형안됨

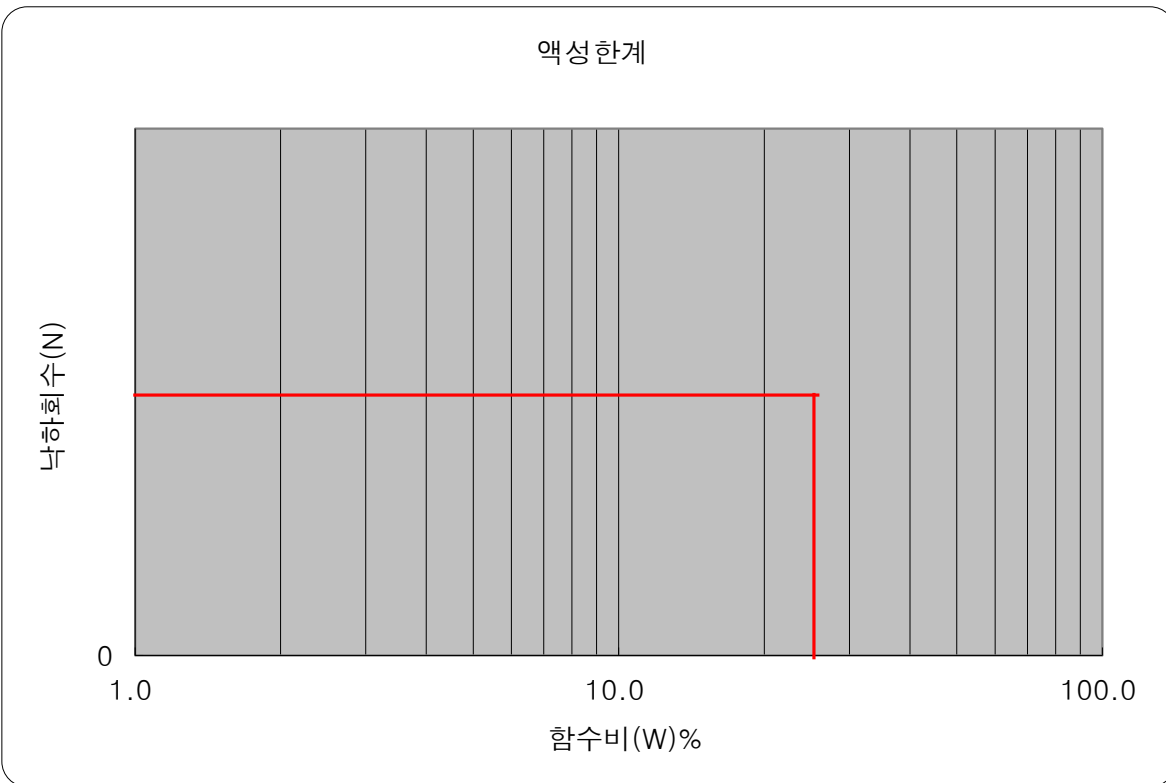

시험성과

소성한계	액성한계	소성지수
NP	NP	NP