

서울특별시품질시험소

우 06763 서울시 서초구 우면동 15번지 / 전화 (02)3462-7213 ~ 4 / 전송 3462-7210
 처리부서 : 토질재료시험과(본관1층), 과장 : 이창훈, 담당 : 김현호

문서번호: 토질재료시험과 -

시행일자: 2015.09.

수 신 : 내부결재

참 조 :

제 목 : 품질시험완료보고

시험 성적서


공사명: 시험완료일: 2015.09.18
 시험번호: 토386 (NO.) 시료채취장소: 기술책임자: 이강일 이강일
 시료종류: 흙(성토용) 시험 대상량 : 1 점 시험자: 김현호 김현호
 시험접수일: 2015.09.16 시료 채취자 : 시료채취일:

밀도 Density g/cm³ 소성지수 P.I (%) 최적함수비 O.M.C (%)
 액성한계 Liquid Limit (%) 노상토지지력비(CBR) (%) 쫓기시험(세립토비율) (%)
 소성한계 Plastic Limit (%) 최대건조밀도 (Max Dry Density) g/cm³ 함수비 4.0 (%)

체가름통과율표
 PERCENT PASSING OF
 SIEVE ANALYSIS

체크기 (mm)	통과율 (%)
75	-
53	-
37.5	-
26.5	-
19	-
9.5	-
4.75	-
2.0	-
0.425	-
0.08	-
pan	-

체가름입도곡선
 GRADING CURVE OF SIEVE ANALYSIS

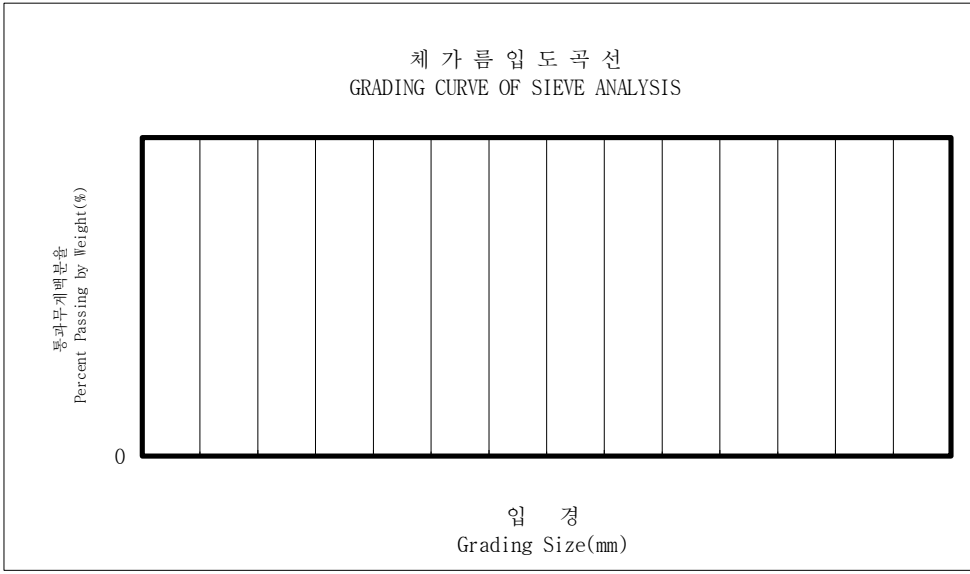

* 시험방법 : KS F 2306:2000, KS F 2302:2002, KS F 2308:2006, KS F 2309:2004, KS F 2303:2000, KS F 2312:2001, KS F 2320:2000,

* 기준 : 서울특별시 전문시방서 참조

* 위 내용은 의뢰자가 제공한 시료의 시험결과임

서울특별시품질시험소장

함 수 량 시 험 표

지 시 번 호 토386

시험일자 : 2015.9.16 ~ 9.18

기술책임자 : 이강일 이강인

시 험 자 : 김현호 김현호

시 험 방 법 : KS F 2306:2000

시 료 번 호	1		
함 수 비 측 정	WW: 1574.5 DW:	WW: DW:	WW: DW:
	DW: 1535.5 TW: 561.4	DW: TW:	DW: TW:
	Ww: 39.0 Ws: 974.1	Ww: Ws:	Ww: Ws:
	W: 4.0	W:	W:
	WW: 1574.3 DW:	WW: DW:	WW: DW:
	DW: 1535.4 TW: 561.4	DW: TW:	DW: TW:
	Ww: 38.9 Ws: 974.0	Ww: 0 Ws:	Ww: Ws:
	W: 4.0	W:	W:
	WW: 1574.4 DW:	WW: DW:	WW: DW:
DW: 1535.4 TW: 561.3	DW: TW:	DW: TW:	
Ww: 39 Ws: 974.1	Ww: 0 Ws:	Ww: Ws:	
W: 4.0	W:	W:	
평균함수비 W(%)	4.0		
비 고			