


마찰안정도시험

시험번호 : 14-아-341

시험일자 : 2014-10-09

시험자 : 오화철

확인자 : 박희석

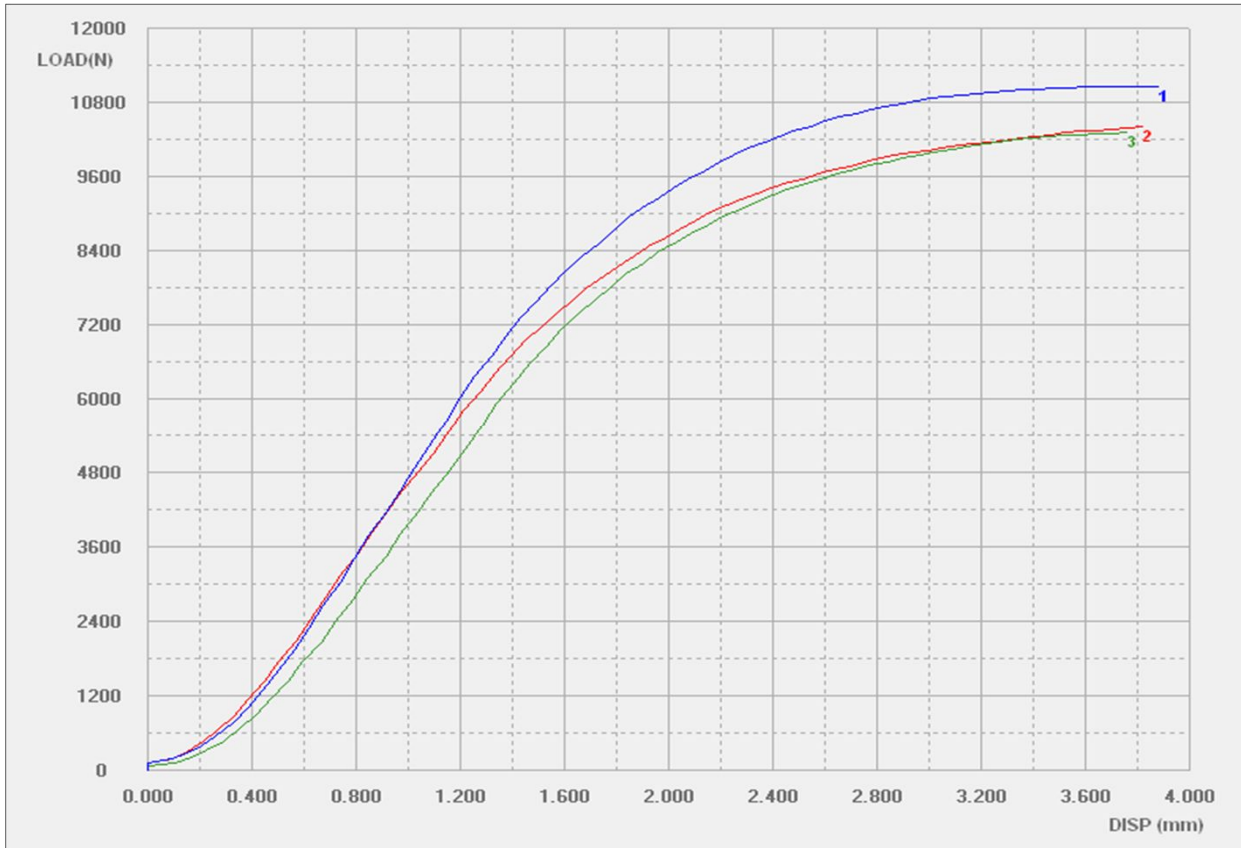

시료번호	두께1	두께2	두께3	두께4	두께평균	흐름값	안정도	보정계수	보정안정도		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N		N		
1	63.56	63.79	64.44	63.99	63.95	3.887	11055	9.8875	10931		
2	63.42	64.01	64.33	63.62	63.85	3.823	10405	9.9125	10314		
3	64.06	63.83	63.67	63.77	63.83	3.762	10305	9.9175	10220		
Avr.	63.68	63.877	64.147	63.793	63.877	3.824	10588	9.9058	10488	#DIV/0!	#DIV/0!

Remarks :