

물 품 검 사(수) 조 서(보 고 서)

발행번호 :

납 품 일 자 : '18. 10. 8.

검 사 일 자 : '18. 10. 8.

검 사 장 소 : 구로소방서 예방과

					요구번호				
					공고번호	제 호			
					계약번호	생 략			
건 명					화재안전특별조사 점검장비구매 (열연기감지기시험기)				
계 약 자					동화엔지니어링				
					계약금액	생 략			
					계약기간	생 략			
순위	품 명	규 격	단 위	수 량	단 가	검사 방법	검사 결과	비고	
1	열연기감지기 시험기	-	개	4		규격 및 성능 검사	합격		

상기와 같이 물품검사(수)함

2018 년 10 월 8 일

검사지도팀장 소방경

검사공무원 소방장

성 명 조선훈

성 명 이태균

인 수 증

구로소방서

화재안전특별조사에 활용할 점검장비를 다음과 같이 인수하였으며, 당해 장비는 구로소방서로 무상양여가 예정된 장비로서 양여 전 장비의 취급과 관리에 대한 책임은 장비를 납품 받은 구로소방서에 있으므로 장비의 취급과 관리를 철저히 하도록 하겠으며, 사용 또는 관리 중 파손·분실 등의 사유 발생 시 구로소방서에서 수리비 또는 재구입비 대한 책임을 지며 파손 등의 사유로 양수를 거부하지 않겠습니다.

물 품 명	수 량
열연기감지기시험기	4 개

2018 년 10 월 8 일

담당 팀장(또는 계장)

소방경

성 명 조선훈

장비관리담당자

소방장

성 명 이태균



물품검사 체크리스트

검 사 내 용	검 사 결 과(해당란에 √체크)			
	양호	불량	해당 없음	불 량 내 역
1. 배부수량과 실제 입고수량이 동일한지 여부 확인	√			
2. 점검장비 본품 및 부수장비(부수물품) 등 구성품 확인	√			
3. 점검장비의 크기, 무게, 재질, 색상 등이 규격서의 사양과 일치 여부 확인	√			
4. 점검장비의 정상적인 작동 여부 확인	√			
5. 점검장비 관련 제반서류 구비여부 확인 (사용설명서, 시험성적서, 품질보증서, 수입신고필증, A/S증명서 등	√			


납품검사 관련사진




전체수량 물품 입고 사진



포장(박스) 개봉

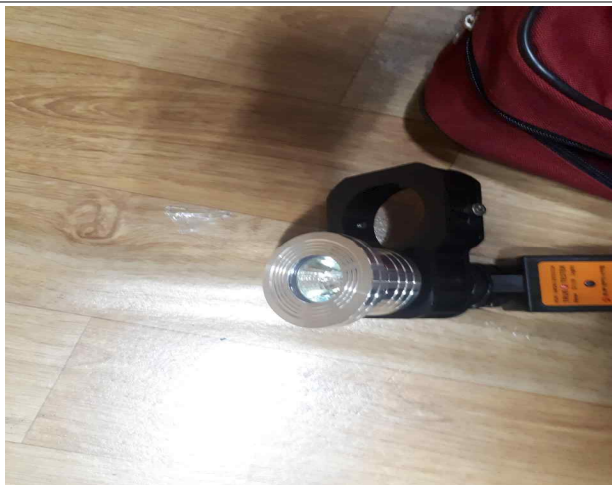


검사 진행 중 사진

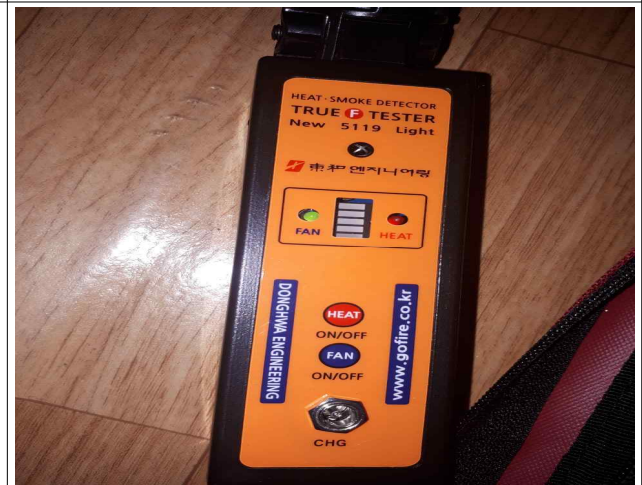

검사 진행 중 사진



정면 및 부속품 사진

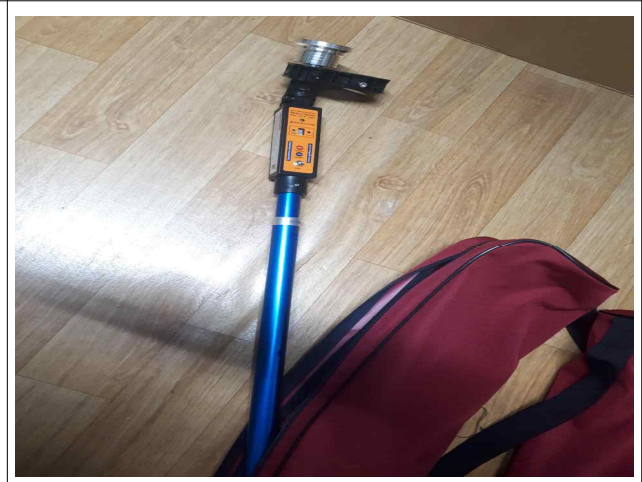

측면