




서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 가락몰 지하1층 급수배관 보완공사 시행

1. 시설안전팀-2682호(2018.05.16) 『점검보고서』와 관련입니다.
2. 위 호와 관련하여 배관누수로 인한 안전사고 예방을 위해 『가락몰 지하1층 급수배관 보완공사』를 시행하고자 합니다.
 - 가. 건 명 : 가락몰 지하1층 급수배관 보완공사
 - 나. 개 요
 - 1) 위 치 : 가락몰 지하1층 남측 화장실 3개소
 - 2) 내 용 : 지하 1층 남측 화장실 3개소 50A이하 SR-조인트 교체

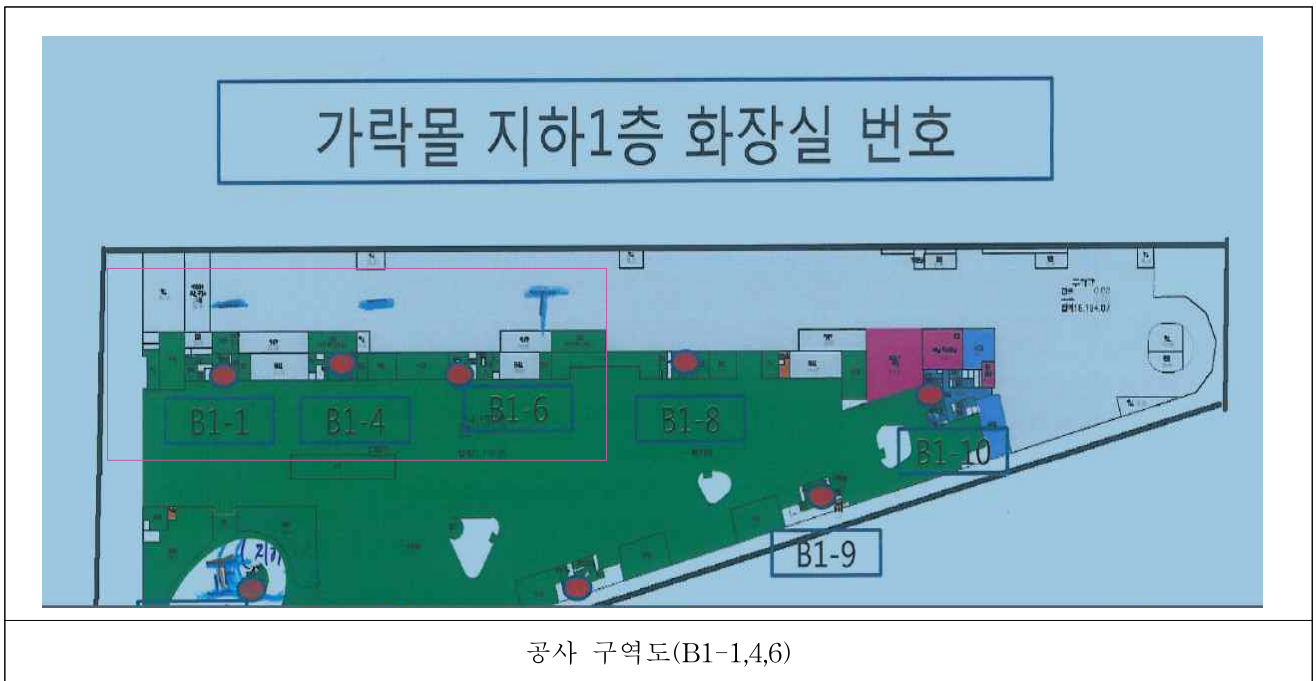

다. 소요금액 : 47,685,000원(부가세포함)

라. 예산과목 및 집행현황

(단위:천원)

예산과목	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
신축매장설비 보완공사	354,000	87,850	87,291	47,685	219,024

- 마. 계약방법 : 일반수의계약(여성기업)
- 바. 계약상대자 : 엔케이건설(대표: 고순남)
- 사. 준공기한 : 착공일로부터 25일

- 붙임 1. 공사 개요 1부
 2. 산출기초조서 1부.
 3. 예정공정표 1부.
 4. 수의계약사유서 1부.
 5. 공사 시방서 1부.
 6. 견적서 2부(따로붙임).
 7. 공사원가계산서 및 공사도면 1부.(따로붙임).
 8. 청렴계약 이행서약서 1부.
 9. 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트 1부.
 10. 일상감사 요청서 1부.
 11. 주요투자사업 사전심사 1부.
 12. 증빙서류(여성기업 확인서) 1부(별첨).
 13. 점검보고서(1부).
 14. 건설업 등록증(1부). 끝.

★담당자

김세경 팀장

정우철 건설안전본부장

05/23
김승호

협조자

감사실

감사필

시행 시설안전팀-2848 (2018.05.23) 접수

()

우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932

/ <http://www.garak.co.kr>

전화 02-3435-0637 전송 02-3435-0557 / 2004040@garak.co.kr

/ 공개

[붙임 1]

공사 개요

1. 집행 현황

가. 건 명 : 가락물 지하1층 급수배관 보완공사

나. 개 요

1) 위 치 : 가락물 지하1층 남측 화장실 3개소

2) 내 용 : 지하 1층 남측 화장실 3개소 50A이하 SR-조인트 교체

다. 소요금액 : 47,685,000원(부가세포함)

라. 예산과목 및 집행현황

(단위:천원)

예산과목	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
신축매장설비 보완공사	354,000	87,850	87,291	47,685	219,024

마. 계약방법 : 일반수의계약(여성기업)

바. 계약상대자 : 엔케이건설(대표: 고순남)

사. 준공기한 : 착공일로부터 25일

2. 검 수 자 소속 : 시설안전팀 팀장 성명 : 정 우 철 (인)

3. 감 독 자 소속 : 시설안전팀 4급 성명 : 최 석 현 (인)

4급 성명 : 고 재 걸 (인)

4. 하자보수 보증금율 및 기간 : 2/100, 2년

5. 지연배상금율 : 0.5/1000

산 출 기 초 조 서

품 명	수량	단위	단가(원)			
			(주)엔케이건설	대영공조	원가산출	적용금액
가락물 지하1층 급수배관 보완공사	1	식	43,350,000	45,760,000	46,363,636	43,350,000
소계			43,350,000	45,760,000	46,363,636	43,350,000
부가세			4,335,000	4,576,000	4,636,364	4,335,000
합계			47,685,000	50,336,000	51,000,000	47,685,000

확인자 : 시설안전팀 팀장 정 우 철 (인)

산출자 : 시설안전팀 4급 김 세 경 (인)

[붙임 3]

예 정 공 정 표

□ 건명 : 가락물 지하1층 급수배관 보완공사

(단위:일)

구 분	착공일로부터의 일정					
	5	10	15	20	25	비 고
현장조사 및 사전작업준비						
급수배관(EZ) 철거						
급수배관(SR) 신설						
보온 작업						
누수시험 및 뒷정리, 준공						

수의계약사유서

계약건명	가락물 지하1층 급수배관 보완공사		
소요예산	일금사천칠백육십팔만오천원정(47,685,000원)		
계약업체	(주)엔케이건설		
담당자1)명 (직함포함)	고순남 대표	담당자연락처2)	
<별표 1> 수의계약 배제사유 해당여부		“해당없음”	
관련근거	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호		
수의계약 사유	본 건은 “가락물 지하1층 급수배관 보완공사” 건으로, 지속적인 급수배관 패킹 누수로 인해 상품피해 방지 등 추후 사고를 방지하기 위함이며, 공사 중 급수공급이 불가하여 공사기간이 장기화 될 시 입주자 불편 초래로 긴급공사의 필요성이 있어 현장파악이 용이한 여성기업 업체로서 최저견적을 제시한 (주)엔케이건설을 수의계약 대상으로 선정함.		
5회 이상 동일업체 반복계약 조회 여부3)		<input checked="" type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	
우선구매 해당사항 (모두선택)	<input type="checkbox"/> 중기업제품 <input type="checkbox"/> 사회적기업제품 <input type="checkbox"/> 중증장애인생산제품 <input type="checkbox"/> 소기업제품 <input checked="" type="checkbox"/> 여성기업제품 <input type="checkbox"/> 장애인기업제품 <input type="checkbox"/> 친환경상품 <input type="checkbox"/> 신기술제품 <input type="checkbox"/> 기술개발제품 <input type="checkbox"/> 협동조합·자활기업·마을기업 <input type="checkbox"/> 해당없음4)		

2018. 5. 21.

작성자 4급 김 세 경 (인)

확인자 팀장 정 우 철 (인)

1) 업체 담당자명

2) 가급적 핸드폰번호 기재요망

3) 연 5회이상 동일업체와 수의계약 불가(희망기업 제외), 조회를 하였으면 “예”에 체크

4) 대부분의 기업은 중기업 혹은 소기업에 포함되오니 해당없음 체크 자제

수의계약 배제사유

- ① 견적서 제출 마감일 현재 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정된 경우
- ② 입찰참가자격 제한기간 중에 있는 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외)
- ③ 견적서 제출 마감일을 기준으로 시행령 제92조 또는 다른 법령에 따라 부실이행, 담합행위, 입찰·계약 서류의 허위·위조 제출, 입찰·낙찰·계약이행 관련 뇌물 제공으로 부정당업자 제재 처분을 받고 그 종료일로부터 6개월이 지나지 아니한 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외)
- ④ 공사 또는 기술용역의 경우 기술자 보유현황이 관련법령에 따른 업종등록 기준에 미달하는 자
 - ※ 기술자 보유현황의 심사는 「낙찰자결정기준」 제2장 시설공사 적격심사 세부기준 <별지 2>의 그밖에 해당공사 수행능력상 결격여부, 제3장 기술용역 적격심사 세부기준 <별표>의 기술인력 평가방법을 준용한다. 이때 ‘입찰공고일’은 ‘안내공고일’로 ‘적격심사서류 제출마감일’은 ‘견적서 제출마감일’로 본다.
- ⑤ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체의 입찰·계약 및 그 이행과 관련하여 10일 이상 지연배상금 부과, 정당한 이행명령 거부, 불법하도급, 5회 이상 하자보수 또는 물의를 일으키는 등 신용이 떨어져 계약 체결이 곤란하다고 판단되는 자
- ⑥ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체와의 계약 및 그 이행과 관련하여 정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출한 사실이 있는 자
 - ※ 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니하는 경우는 시행령 제92조 제1항 제6호에 따른 입찰참가자격 제한에는 해당되지 아니하나 수의계약 배제사유에 해당됨.
- ⑦ 수의계약 체결일 현재 법 제33조에 해당하는 자
 1. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원의 배우자인 사업자(법인은 대표자)
 2. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원(배우자 포함)의 직계 존·비속인 사업자
 3. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원이 자본금 총액의 50%이상을 소유한 자
 4. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 가족(배우자, 직계존·비속)의 합산 금액이 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 사업자
 5. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 소유업체의 계열회사 등
- ⑧ 발주기관이 제한한 자격요건 등을 충족하지 아니한 자
- ⑨ 그밖에 계약담당자가 계약이행능력이 없다고 판단되는 명백한 증거가 있는 자
- ⑩ 재난복구공사(용역)의 경우 결격여부 심사일 현재 계약금액 5천만원 이상 해당 업종 관급공사 또는 계약금액 2천만원 이상 관급용역이 3건 이상인 자(단, 제3절의 “1”에 따른 2인 이상 견적서 제출 수의계약에 한한다)

공사시방서

(건명 : 가락몰 지하1층 급수배관 보완공사)

1. 공사 개요

- 가. 공 사 명 : 가락몰 지하1층 급수배관 보완공사
- 나. 위 치 : 가락몰 지하1층 남측 화장실(3개소)
- 다. 내 용 : 급수배관 50A이하 SR조인트 교체

2. 적용범위

- 가. 본 지침서는 “가락몰 지하1층 급수배관(남측) 보완공사”를 적용범위로 한다.
- 나. 과업지침서에 표기되지 않은 사항은 감독관의 지시에 따라 시행되어야 하며 적용되는 규정 및 시방서는 다음과 같다.
 - 건축설비공사표준시방서
 - 공업표준화법, 품질경영및공산품안전관리법, KS규정

3. 적용순서

- 가. 본 지침서와 기타 표준 규격서와 내용이 상이한 경우에는 본 지침서를 우선으로 한다.
- 나. 설계도서에 의한 공법, 자재의 재질 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능 할 경우 반드시 감독에게 서면으로 보고하고 그 대안에 대한 승인을 얻은 후 시공하여야 한다.

4. 감독관

본 지침서 에서 감독원이라 함은 본 공사의 수행을 지휘 감독하며 공사에 사용될 재료 또는 공작물을 검사 및 시험하기 위하여 서울특별시 농수산물공사에서 임명한 직원 또는 그 대리인을 말한다.

5. 이 의

설계도서와 지침서의 내용이 서로 다를 때 누락되거나 잘못 명기되었을 경우 또는 의문이 있을 때는 감독관과 협의한다.

6. 예정공정표

시공자는 착공에 앞서 공정표 기타 시공 계획서 등을 작성 제출하고 감독의 승인을 받는다.

7. 시공계획서

- 가. 시공자는 자재운반, 장비사용 기타 필요한 시공계획서를 상세히 작성하여 공사 착수 전에 감독의 승인을 받아야한다.
- 나. 시공 계획서 중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 공사에 대하여서는 공사 방법과 사용 장비를 명시하여야 한다.
- 다. 시공자는 작업일지를 작성하여 감독원에게 제출하여야한다.

8. 시공도면

시공자는 현장 사정에 따른 정확한 시공을 위하여 시공도 및 제작도를 작성 제출하여 감독의 승인을 받아야 한다.

9. 기기 및 재료

가. 기기 및 재료(기자재 및 부속품 포함)는 특기하지 않는 한 모두 KS규격의 신품을

사용하여야 하며, KS가 없는 품목은 국산 최상품을 사용하여야 한다.

나. 본 공사에 사용하는 모든 기자재는 KS사본 및 시험 성적서 등의 기술 자료를 구비하여 제출하고, 감독관의 승인을 받아야 한다.

다. 기기 또는 재료에는 제작회사, 제조번호, 제조년월일, 형식 및 성능 등을 명시한 명판을 부착하되 한국 공업규격 또는 공산품 관리법의 규정에 적합한 것으로 한다.

10. 시 험

시공자는 감독관이 요구하는 품목에 대하여 국가 공인기관에서 시행하는 항목시험을 필하고 시험 성적서를 감독관에게 제출하여야 한다.

11. 시공기준

가. 설계도서에 나타난 기능을 완전히 발휘하도록 시공자는 충분히 검토 후에 모든 공사를 시공하여야 한다.

12. 공사 현장관리

가. 공사 현장의 관리는 노동법(근로기준법, 근로안전 관리규칙, 근로보존 관리규칙), 안전관리법, 환경보전법, 기타 관계법규에 따라 이행하여야 한다.

나. 시공자는 노무자 및 기타인의 출입을 감독하고 노무자는 풍기단속, 위생관리, 화재, 도난, 소음, 인명피해, 위험물 취급에 대한 책임을 지며, 안전사고 방지에 유의하여야 한다.

다. 현장 내에는 자격이 있는 안전 관리자를 두어 안전사고를 예방하여야 한다.

라. 공사현장은 항상 깨끗하게 청소를 하고 모든 기자재 및 공사용 가설재 등의 관리에 철저를 기하여야 한다.

13. 뒷정리

가. 보존을 요하는 장비에 대해서는 시공 전에 녹, 먼지 등을 청소하여야 한다.

나. 도장을 할 철재 등은 녹, 먼지 등을 제거한 후 도장하여야 한다.

다. 현장에서 시공 도중 발생하는 모든 포장상자나 쓰레기, 각종 폐품 등은 시공자의 부담으로 즉시 현장 밖으로 운반하여야 한다.

14. 준공절차

가. 도급자는 공사 착수 전 전경과 부분별 시공전경 및 공사 후 전경을 각 공정별로 디지털카메라로 촬영하여 준공 사진첩(A4) 2부를 제작 후, 준공요청 시 사진 파일과 함께 감독관에게 제출하여야 한다.

나. 공사 완료 후에는 준공도서 및 기타 인허가 서류, 시험성적서, 자재수불증빙서 등 필요한 부속서류를 감독원에게 제출하여야 한다.

서울특별시농수산물공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산물공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 (가락몰 지하 1층 급수배관 보완공사)에 대해 청렴계약제를 시행합니다.

우리 공사 위 (공사, 용역, 물품구매) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를 막론하고 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라 책임질 것을 서약합니다.

【 서울특별시시민감사옴부즈만 위원회 】

· 사 무 실 : ☎ (02) 2133-7777
FAX 768-8846

2018. 5. 21.

(계약부서) 경영본부장	김 성 수 (서명 또는 날인)
재무팀장	김 이 종 (서명 또는 날인)
계약담당	류 종 수 (서명 또는 날인)
(발주부서) 건설안전본부장	김 승 호 (서명 또는 날인)
시설안전팀장	정 우 철 (서명 또는 날인)
공사담당	김 세 경 (서명 또는 날인)

「부당계약특수조건」 발주부서 체크리스트

사업명	가락물 지하1층 급수배관 보완공사					
발주부서	부서명	시설안전팀	작성자	김세경	연락처	3435-0637
계약부서	부서명	재무팀	작성자	류종수	연락처	3435-0381
제출일자	2018. 5. 21					

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무	
		발주	계약
1	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 공사를 '발주부서'로 계약업체를 '계약상대자'로 표기했는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 발주부서의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약 금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
7	과업 내용에 '그 밖에 발주부서가 요구하는 사항' 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□

일상감사 요청서

건 명	가락몰 지하1층 급수배관 보완공사
<p>1. 공사개요</p> <p>1) 위 치 : 가락몰 지하1층 남측 화장실 3개소 2) 내 용 : 지하 1층 남측 화장실 3개소 50A이하 SR-조인트 교체</p> <p>2. 자체 검토의견</p> <p>가. 사업의 추진배경 ○ 시설안전팀-2682호(2018.5.16) 결과보고서에 의거</p> <p>나. 사업의 필요성 ○ 급수 배관 누수로 인한 안전사고 예방</p> <p>다. 사업의 적정성(관련규정 검토) ○ 시설안전팀-2682호(2018.5.16) 결과보고서 및 안전사고 예방</p> <p>라. 기대되는 효과 ○ 안전사고 예방</p>	

주요투자사업 사전심사(가락물 지하1층 급수배관 보완 공사)

시행	2018.5.17	결 재	담당	팀장
접수	2018.5.17		최수경	권상구
공개구분				
일련번호	2018-54		협조	

사업명	가락물 지하1층 급수배관 보완 공사
추진부서	시설안전팀
사업기간	착공일로부터 25일간
담당자	김세경

구분	점검항목	점검결과		의견
		YES	NO	
점검사항	① 예산과목의 부합여부	<input checked="" type="checkbox"/>		해당 예산 집행에 적합
	② 사업계획과 일치성	<input checked="" type="checkbox"/>		안전사고 예방을 위해 시행
	- 사업변경 계획 수립여부			
	- 사업변경의 타당성 여부			
	③ 현 시점에서 예산집행의 타당성 여부	<input checked="" type="checkbox"/>		타당함
	④ 중복투자 내지 예산 낭비 여부		<input checked="" type="checkbox"/>	해당없음
	- 최근 3년 동안 동일 사업 추진 여부			
	- 동일사업의 경우, 타당성 여부			
⑤ 사전절차 이행 여부		<input checked="" type="checkbox"/>	해당없음	
⑥ 원가산출의 적정성		<input checked="" type="checkbox"/>	2018년 기계설비 표준품셈 및 시장가격 적용	
주요내용 및 조정사항	<p>□ 사업 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건 명 :가락물 지하1층 급수배관 보완공사 ○ 공사내용 <ul style="list-style-type: none"> - 지하 1층 화장실(남측) 3개소 급수배관 50A이하 SR조인트 교체 ○ 계약방법 : 일반수의계약(여성기업) ○ 계약자 : 엔케이건설 (대표 : 고순남) ○ 사업기간 : 착공일로부터 25일간 ○ 예산내역 <ul style="list-style-type: none"> - 소요예산 : ₩47,685,000원(부가세포함) - 예산과목 : 신축매장설비 보완공사[자본적지출-유형자산취득-건물-건물(자산취득비등)] <p>□ 심사 결과 : 안전사고 예방을 위해 추진이 필요하며 예산 사용 내용이 적정함</p>			

여성기업 확인서

업 체 명	(주)엔케이건설
사업자등록번호	119-86-22641
주 업 종	건설업
대 표 자 명	고순남
주 소(본점)	서울특별시 금천구 시흥대로 97 시흥유통센터 30-251 (시흥동)

위 업체는 여성기업 지원에 관한 법률 제2조 및 동법 시행령
제2조에 의한 여성기업임을 확인합니다.

2016년 05월 11일

한국여성경제인협회장



★ 본 확인서의 유효기간은 2016. 05. 11. ~ 2019. 05. 10. 입니다.

이 확인서는 공공구매 종합정보망(www.smpp.go.kr) 을 통해 정보를 확인하고 출력(2016-06-14 14:50, (주)엔케이건설)한 확인서입니다.

가락몰 지하1층 급수배관 보완공사 시행

차장	팀장	건설안전본부장
김세경	정우철	05/23 김승호

소 속 : 시설안전팀

직 급 : 4급

성 명 : 고 재 결

~~과 목 : 가락몰 판매동 지하1층 1,4,6호 WC 급수배관 EG조인트 부분 누수 보고~~

1. 판매동 지하1층 1,4,6호 화장실 시수·지하수배관 EG조인트 부분 누수되어 점검한 결과

2. 연결부분 이탈 및 누수발생으로 상품피해 시설물 손상을 미연에 방지하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

점검일자 : 2018년 5월 10일 ~ 14일

점 검 자 : 자회사 기계담당 직원 5명

위 치 : 가락몰 판매동 지하1층 101, 104, 106호 화장실(3개소)

점검결과 및 대책방안

- 점검결과 : 스텐레스 배관 연결방식(EG방식)이 워터함마에 EG조인트 그랩(Grap)의 접속 이탈현상으로 누수 발생

- 대책방안 : EG조인트 그랩(Grap)을 압축방식(SR, SA)으로 긴급 교체 필요

2018년 5월 16일

성 명 : 고 재 결




건 설 업 등 록 증

업 종 : 기계설비공사업 등 록 번 호 : 금천-09-10-08
상 호 : (주)엔케이건설 대 표 자 : 고순남
영업소소재지 : 서울특별시 금천구 시흥동 984 시흥산업유통센터 30-251
법인(주민)등록번호 : 110111-4214518
국 적 또 는
소속국가명 : 대 한 민 국 등 록 일 자 : 2009년 12월 07일

건설산업기본법 제9조의 규정에 의한 건설업자임을
증명합니다.

2009년 12월 07일

금 천 구 청 장



변 경 사 항			
변경년월일	변경구분	변 경 내 용	기록년월일.기록자(인)

※ 전문건설업을 폐업하실 경우에는 세무서 신고와는 별도로 해당 구청에도 반드시 폐업신고를 하셔야 합니다.